

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 PÍSKOVÉHO LOŽE V KOMUNIKACI



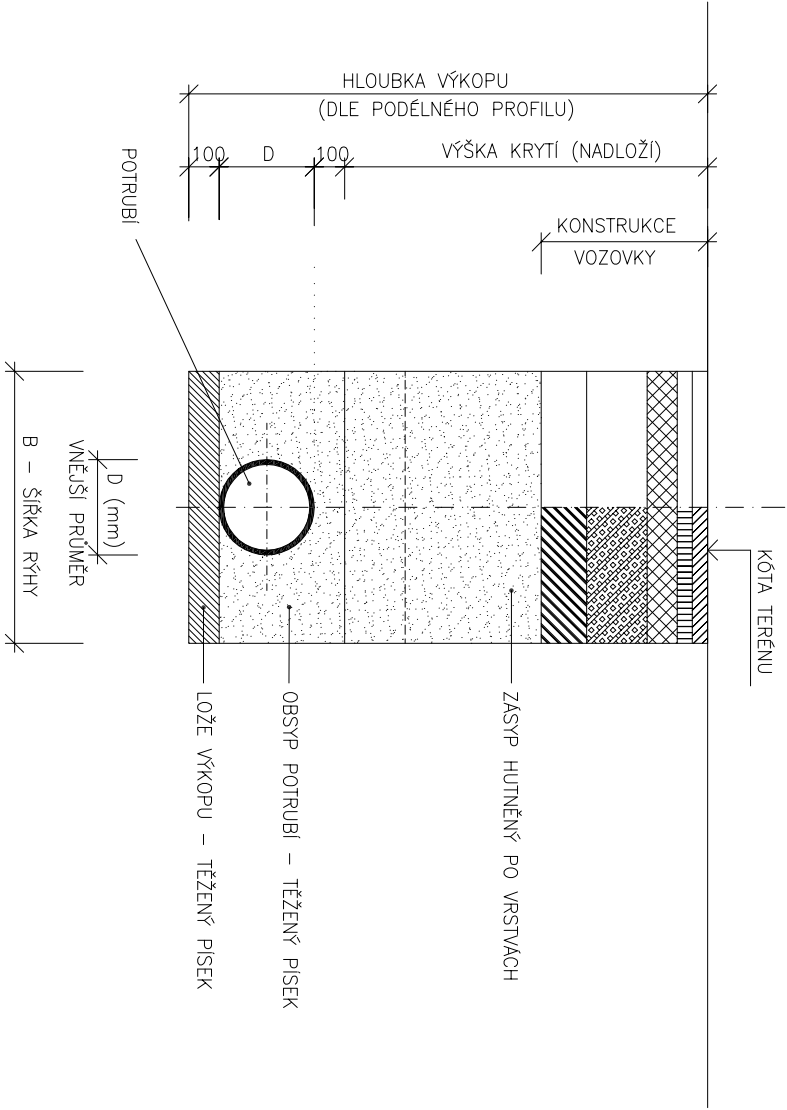




SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 PÍSKOVÉ LOŽE VE VOLNÉM TERÉNU

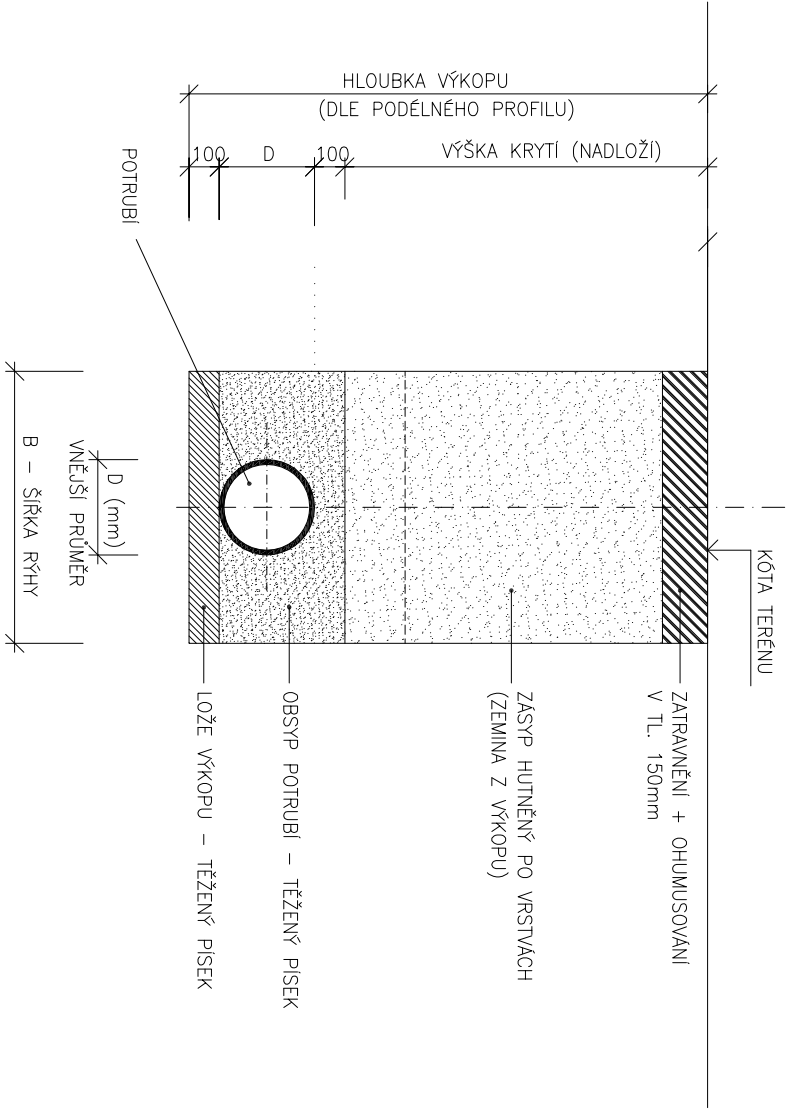

			<div><div><div><div></div></div><div>PPS KANIA</div></div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div></div>	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David		
				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek-Místek č. 634956				
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003			ARCHIV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : státní úřad Frýdek-Místek Rodniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			STUPEN DPS	
NÁZEV AKCE : Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - projektová dokumentace			DATUM	PARÉ
			ŘÍJEN 2019	
			Č. ZAKÁZKY	
			PPS- 02/17	
OBJEKT : SO06 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, AREÁLOVÉ ROZVODY VODY			MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			1 : 25	
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 02/17-D.2.b-	
			Č.V.	16