

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.

Česká 247/32

602 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
07.08.2023Naše značka:
058230054
(FM126/Š54/23)Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelíkdne:
14.08.2023**Věc: Revitalizace Městské knihovny Frýdek - Místek, Jiráskova 506****Stanovisko ke studii**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frýdek - Místek, Jiráskova 506

Stavebník: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Projektant: dtto adresát

Č. zakázky: 23_01_K_M

Datum: 8/2023

Předmětem předložené dokumentace je ověření možnosti bezbariérového zpřístupnění stavby, spočívající zejména ve vnitřní vestavbě výtahu včetně s tím souvisejících úprav dispozice, zřízení bezbariérových toalet, menší změny se budou týkat způsobu otevírání dveří a úprav venkovních ploch.

Městská knihovna je umístěna ve vile, postavené začátkem dvacátých let 20. století. Vila má tři podlaží plus využívané podkroví. Je umístěna ve svažitém terénu, z ulice se jeví jako dvojpodlažní, ze zahradní části jako trojpodlažní. Hlavní vstup je veden z Jiráskovy ulice do úrovně 1.N.P., je po vnějším a vnitřním schodišti. Další tři vedlejší vstupy jsou vedeny jak z ul. Jiráskovy, tak ze zahradní strany. Vstup ze zahradní strany je z úrovně terénu, je využíván jako vstup do oddělení knihovny pro mládež, které se v suterénu nachází. Oddělení pro dospělé jsou umístěna v 1. a 2.N.P., v podkroví jsou kanceláře a malý sál, který bude hlavně využíván pro potřeby vedení knihovny /cca 39 m²/.

Bezbariérový vstup je uvažován stávajícími dveřmi z úrovně terénu ze zahradní strany. Šířka dveří je 900 mm, s ohledem na zachování vzhledu fasády budou v dané šířce ponechány. Vstup bude z chodníku, propojujícího ul. Jiráskovu a Žižkovu. Chodník bude bezprostředně u vstupu výškově upraven, aby byly dodrženy podmínky bezbariérového vstupu. Spádování chodníku, spojujícího bezbariérový vstup s úrovní jiráskovy ul. v žádném případě nepřesáhne 8,33 %. Opraveno bude i terénní schodiště, propojující chodník podél Jiráskovy ulice s chodníkem před bočním, bezbariérovým, vchodem. Úpravami projde i zádveří, podobné dispoziční úpravy budou prováděny i v 1. a 2.N.P., podkroví bude ponecháno ve stávajícím stavu. Úpravy ve 2.N.P. se budou týkat vytvoření lepšího zázemí pro zaměstnance a studovny, WC pro veřejnost zde nebude.

Výtah je uvažován s bezbariérové úpravě s velikostí kabiny 1100/1400 mm, s dveřmi šířky 900 mm, zastávky bude mít v ve všech podlažích, kromě podkroví do kterého už, s ohledem na zachování tvaru střechy a minimální potřebě vstupu veřejnosti nebude zajiždět. Manipulační plocha před vstupem do výtahu přesahuje nutnou požadovanou plochu 1500/1500 mm. V suterénu a 1.N.P. budou kabiny WC pro veřejnost bezbariérově upraveny. V suterénu se to týká jedné kabiny, v 1.N.P. dvou kabin, kabiny budou mít velikost 1600/1900 mm /suterén/ a 1670/1900 mm a 1910/2015 mm /1.N.P./.


V bezprostřední blízkosti budovy není možné parkování, návštěvníci mají možnost parkování podél ul. Jiráskovy, kde se nachází 3 vyhrazená parkovací místa pro ZTP osoby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství /chodník/ a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností, s přihlédnutím k odst. č. 2 téhož paragrafu. Úpravy budou prováděny bez zásahu do vnějšího vzhledu stavby, která má osobitou zajímavou architekturu, kterou by bylo škoda narušit.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky, při zpracování dalšího stupně PD je nutno v detailech respektovat přílohy vyhl. č. 398/2009 Sb., nezapomenout přitom na další konstrukce a úpravy, o kterých se studie nezmiňuje, jako jsou např. madla na schodech, případné indukční smyčky atd.

S pozdravem

NIPi SEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, D.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍ STŘEDISK
ODBORNÝ KONZULTANT

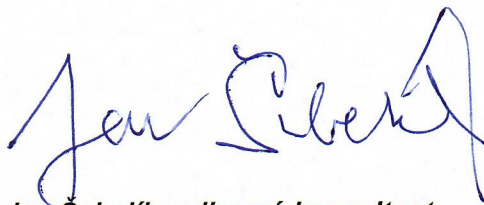

Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR