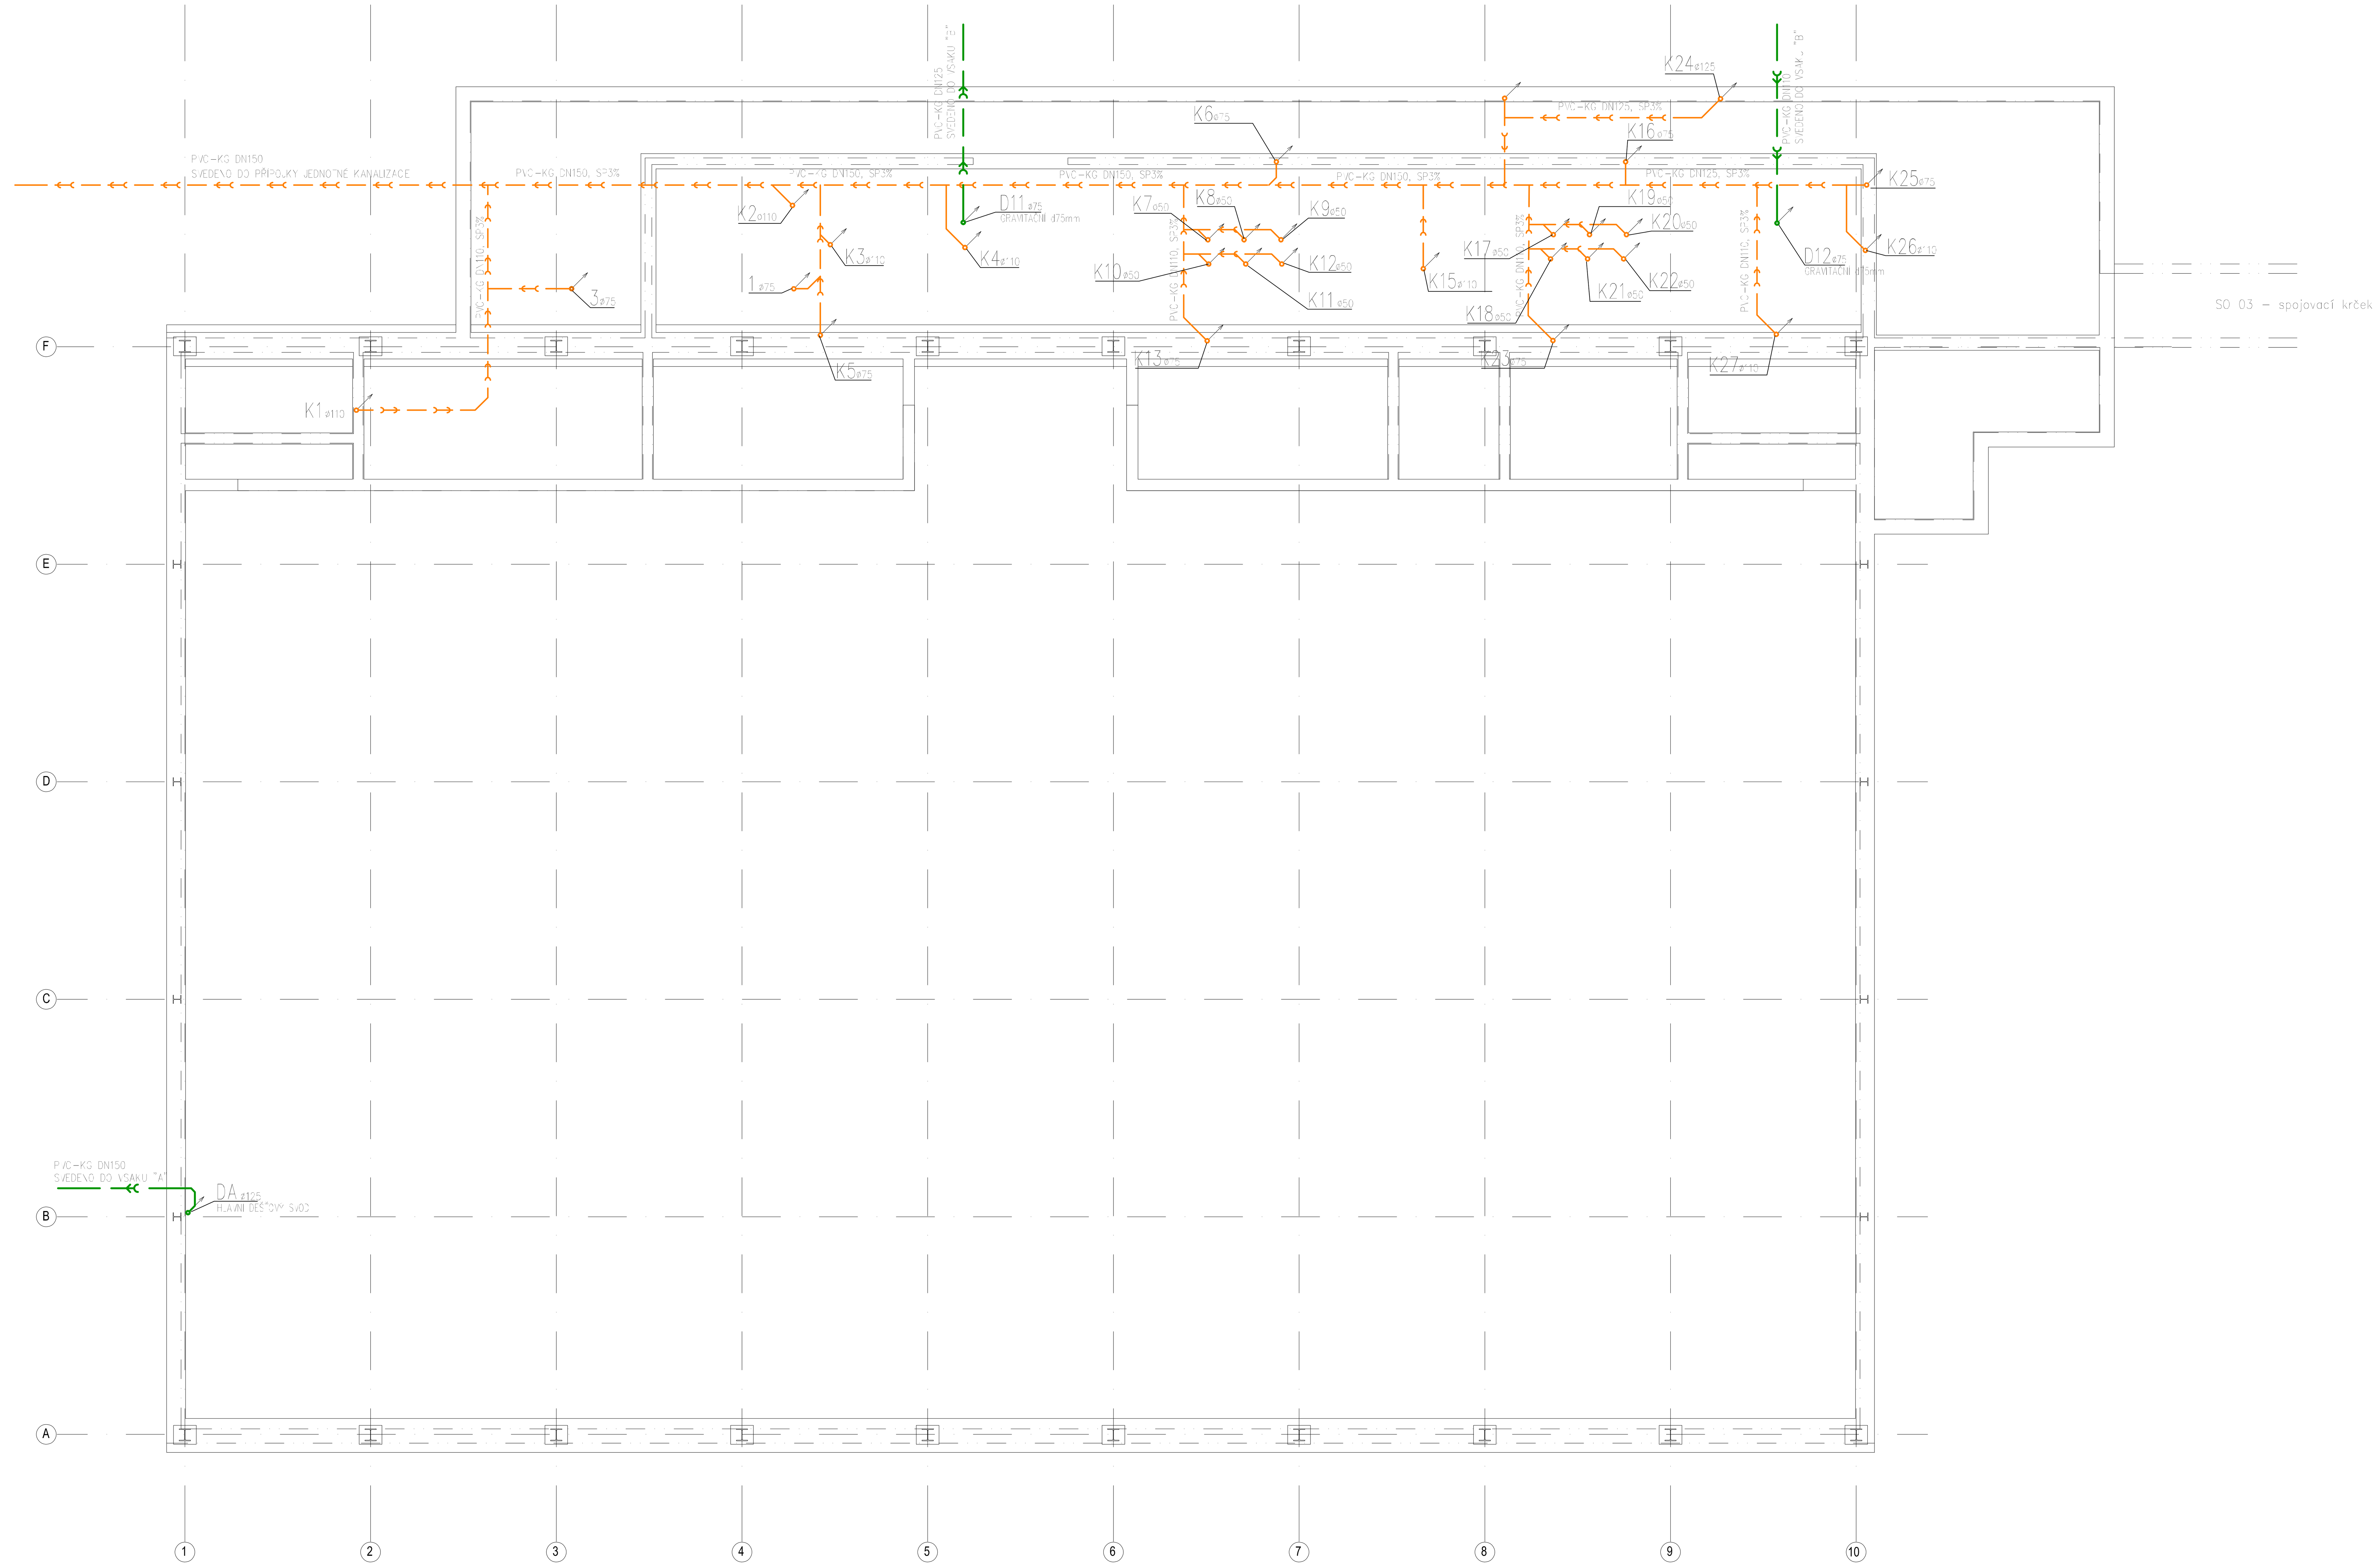

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODTLAK – PE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM NSv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPS KANIA
Ing. Jan Kania	Jan Ochodnický	Ing. Miroslav Pantůček	PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262, e-mail: projekce@pps-kania.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.:	Frýdek [634956]		ARCHÍV
MÍSTO STAVBY:	Frýdek, p.č. 1812/1, st. 1812/10		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		STUPEŇ: dokumentace pro vydání společného povolení
NÁZEV AKCE:	Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.		DATUM: PROSINEC 2020 / PARÉ
			Č. ZAKÁZKY: PPS- 03/20
OBJEKT:	SO 02 - tělocvična		MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST:	D.1.4.1. Zdravotně technické instalace		
OBSAH:	PŮDORYS ZÁKLADŮ - SVODNÁ KANALIZACE		ARCHÍVNÍ ČÍSLO: PPS- 03/20-D.1.4.1.b / Č.V. 01