


NENÍ PŘEDMĚTEM
TÉTO PD

NENÍ PŘEDMĚTEM
TÉTO PD

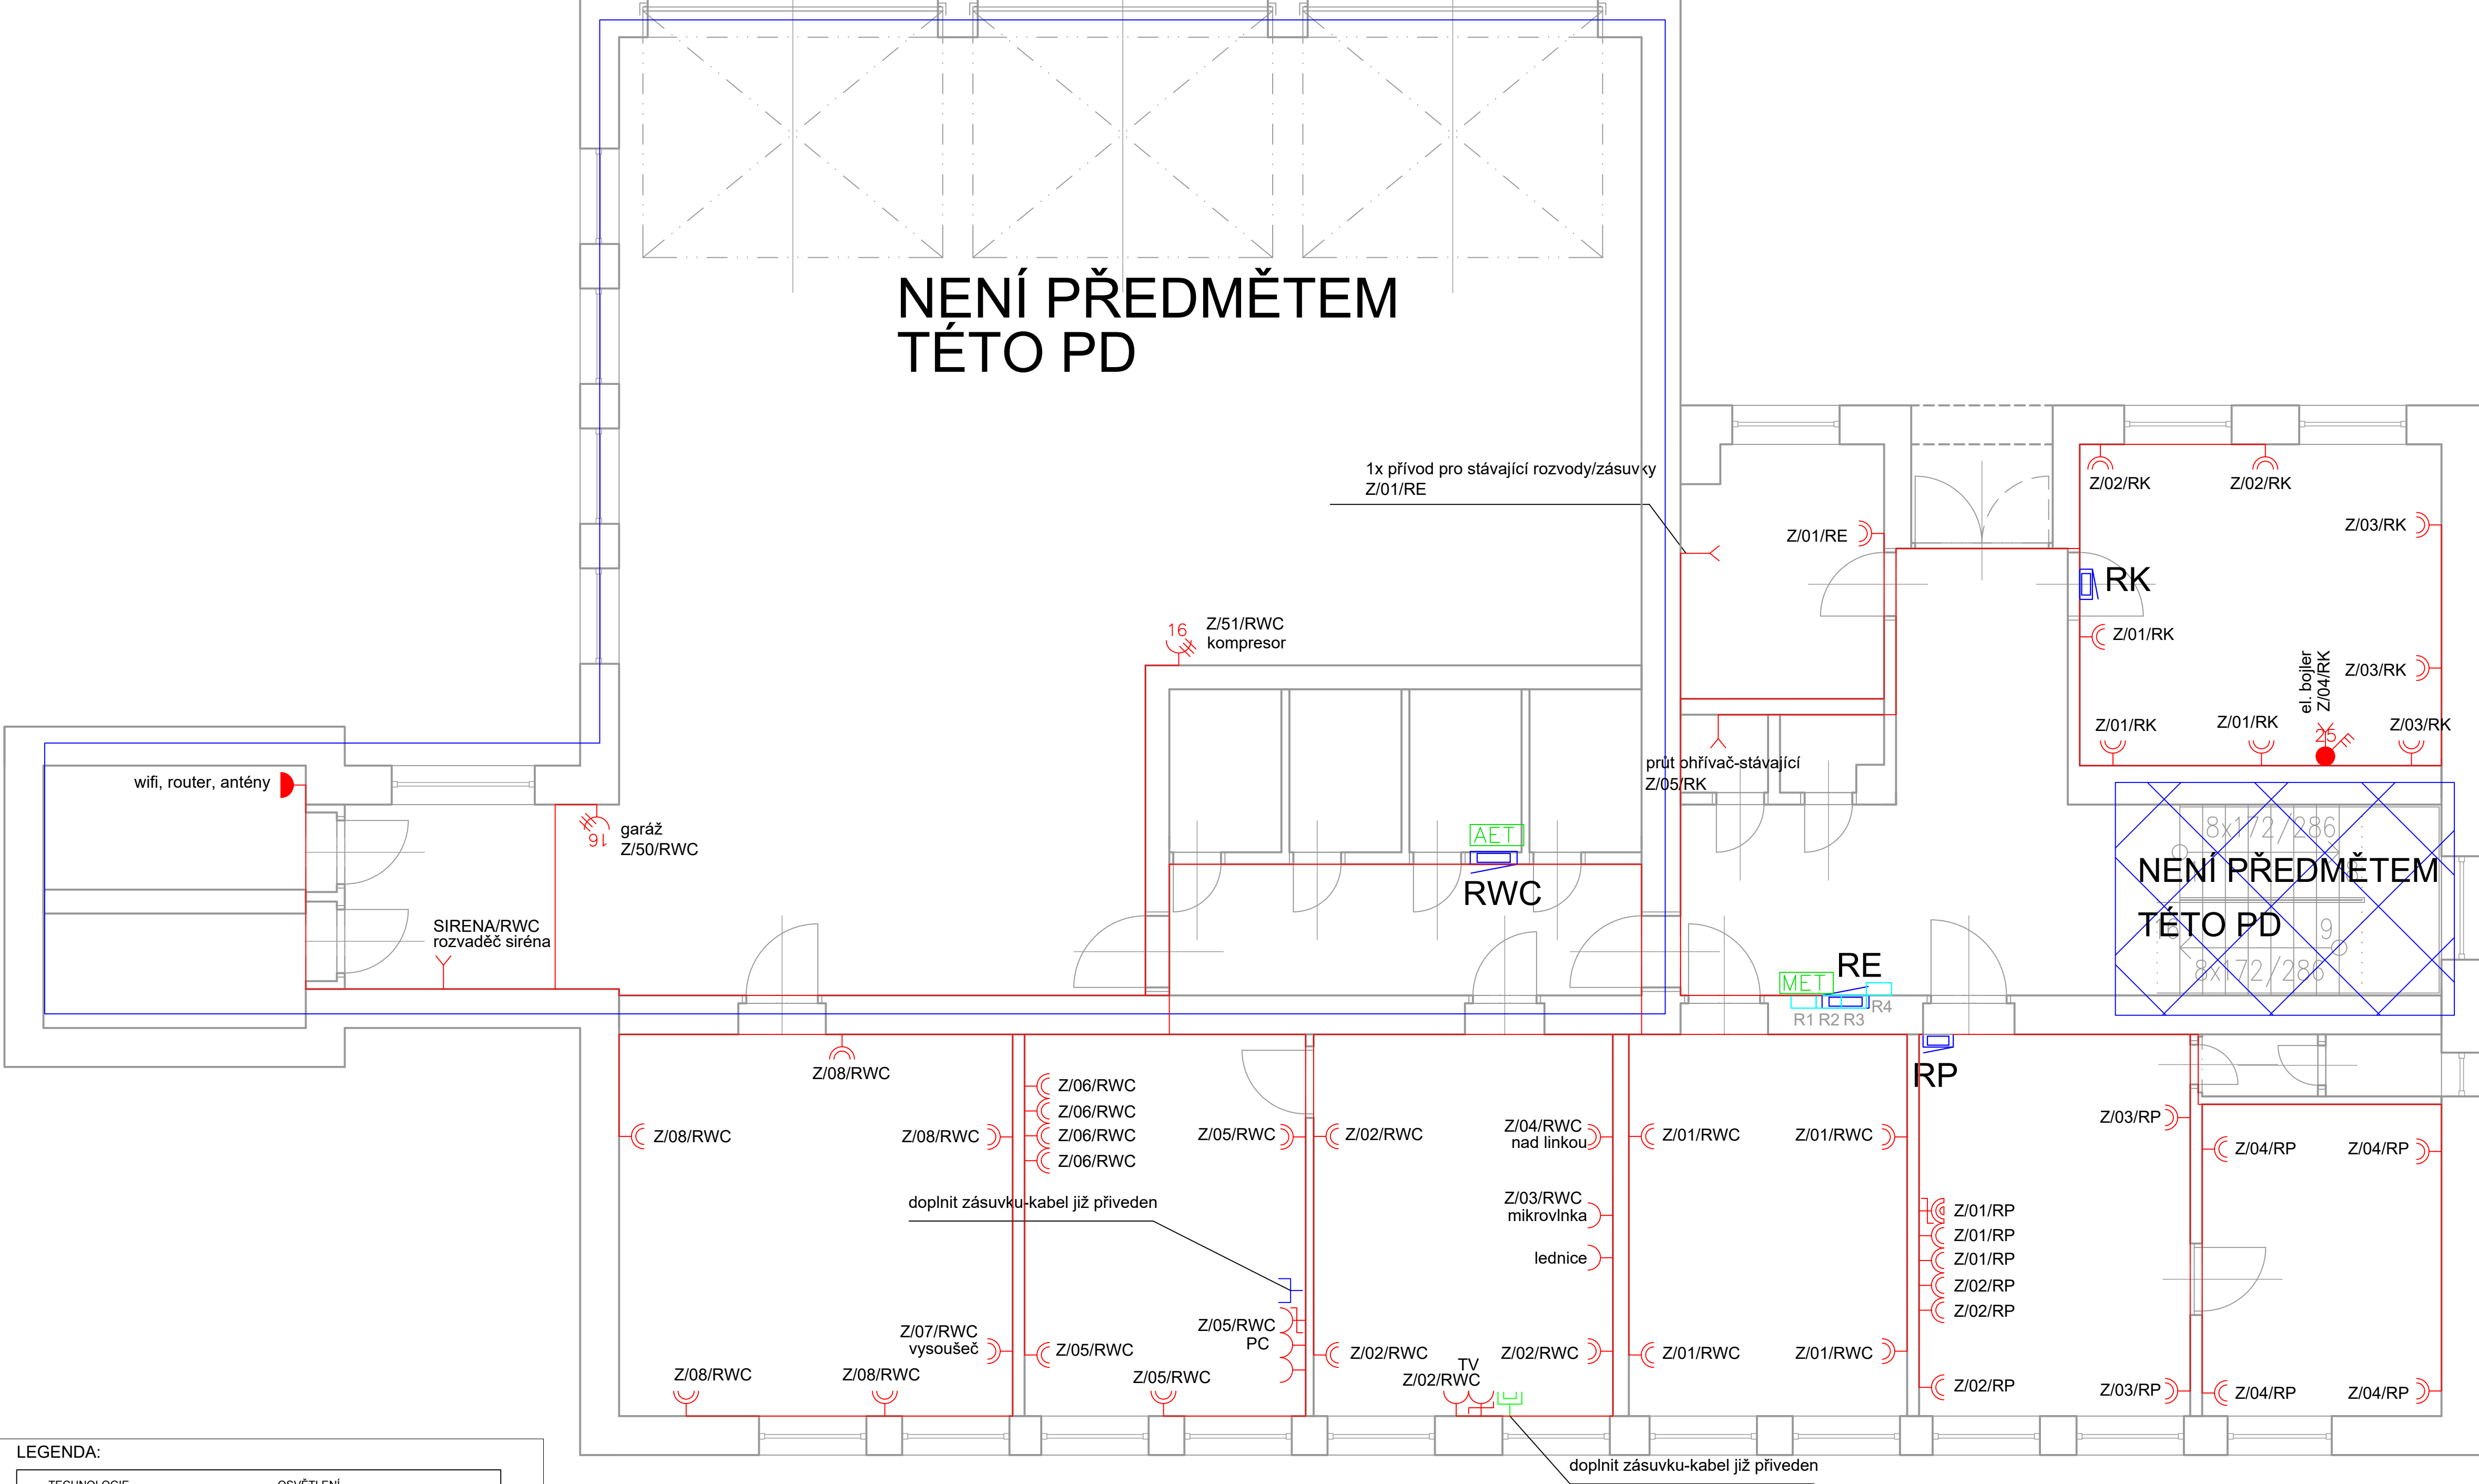

LEGENDA:

TECHNOLOGIE

- Vypínač 400V/25A
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A s PO
- Zásuvka 230V/16A dvojtlá
- Zásuvka 230V/16A dvojtlá s PO
- Kabelový vývod 230V
- Hlavní ochranná svorka
- Podružná ochranná svorka
- Ochranné pospojování
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Datová zásuvka
- Zásuvka TV/RISAT
- Zásuvka 400V/16A

OSVĚTLENÍ

- Vypínač faz. 1
- Vypínač faz. 5
- Vypínač faz. 6
- Vypínač faz. 6+6
- Vypínač faz. 7
- Vypínač faz. 1 IP44
- Ventilátor

LEGENDA SVÍTIDEL:

Kód	Symbol	Název	Výroba	Osazení
NP		SVÍTLIDLO nouzové přisazené	EVG,IP44,1hod.	LED 9W
NB1		SVÍTLIDLO nouzové přisazené – koridor	EVG,IP20,1hod.	LED 2W
NB2		SVÍTLIDLO nouzové přisazené	EVG,IP20,1hod.	LED 2W
A1		SVÍTLIDLO přisazené	EVG,IP40	2xLED – M 16W
B1		SVÍTLIDLO přisazené	EVG,IP40	LED 24W
B2		SVÍTLIDLO přisazené	EVG,IP40	LED 14W
A2		SVÍTLIDLO přisazené	EVG,IP40	LED 33W
C		SVÍTLIDLO přisazené	EVG,IP66	LED 63W


POZNÁMKY:

OBSAH:
Napájecí napětí 230/400V AC 50Hz TN-C-S L1, L2, L3
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní – automatickým odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popl. vyšší)!

ROZVODY:
- zasekány v příchycích
- v sádkokartonu v ochranných pvc trubkách
- v sádkokartonových podhledech na příchycích obo grip, volně
- veškeré rozvody provedeny kabely CYYKY

*rozvody ve spráchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed 2
*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.4.1ed 3

Stupeň PD	Dokumentace pro stavební povolení				
OBJEKT	Č.p. 370, Lískovec - oprava elektroinstalace II. NP (nebytové prostory)				
MÍSTO	Č.p. 370, Lískovec				
INVESTOR	MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU				
Vypracoval	Ing. Filip Kocián	Zodp. projektant	Ing. Daniel Moravec	Datum	03/2018
				Měřítka	1:50
				Revize	-
Název	Půdorys technologie			Č.výkr.	02