


Vývody č. 1, 2, 3, 4 se napojí na stávající jističe
 Doplní se proudový chránič a jističe pro zásuvkové okruhy
 v kancelářích
 Nepotřebné jističe se demontují
 Označení okruhů provést na místě dle skutečnosti

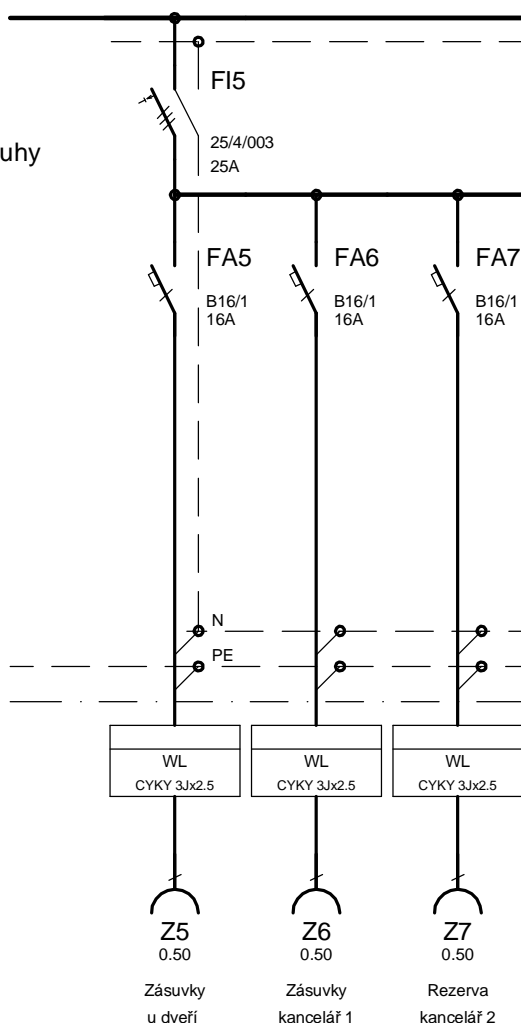

POZNÁMKA

Rozvodnice je typová plastová, stávající

Přívod zhora, vývody nahoru

Krytí IP30/IP20

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 2

ZODP. PROJ.	Ing. Fridrich Pavel	DATUM	02/2019	Ing. Pavel Fridrich Frýdek - Místek T.G.Masaryka 1101	
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘITKO			
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	Fr -11 - 19		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK	STUPEŇ	DPS		
AKCE	OBNOVA KD PO POŽÁRU SKALICE U FRÝDKU			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			2	
OBSAH	ÚPRAVA ROZVADĚČE R21			5	