


# RE - stávající oceloplechová rozvodnice

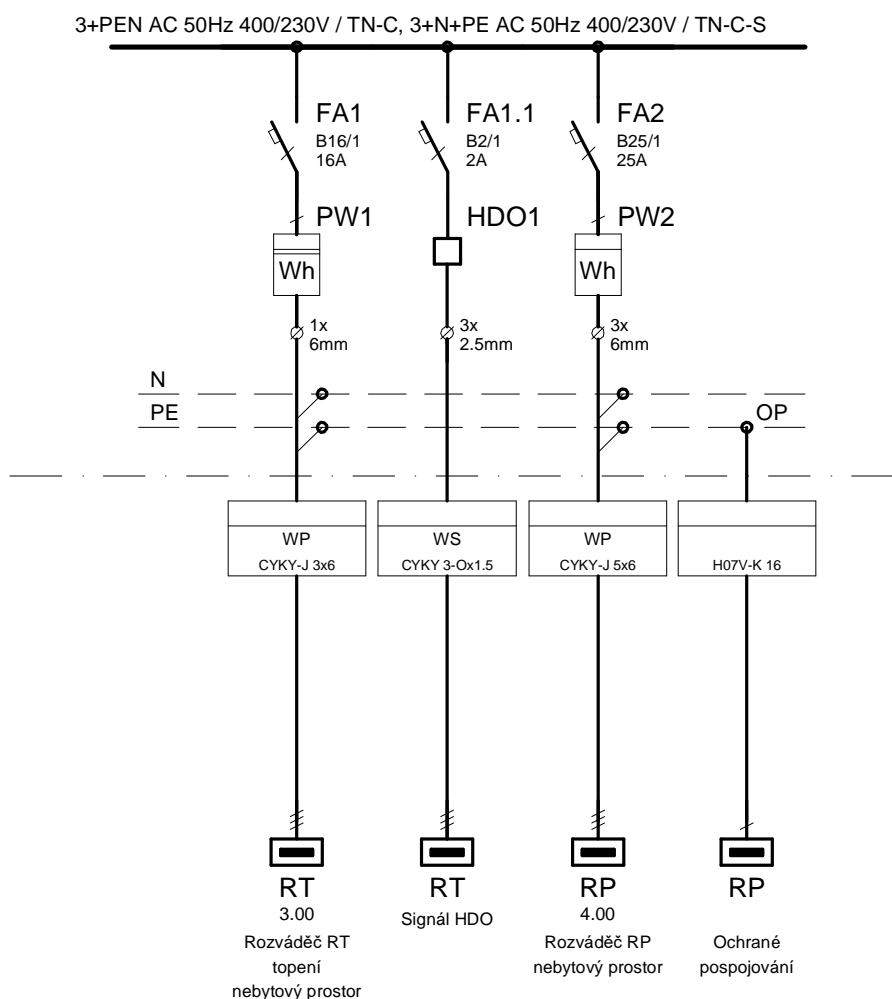

## POZNÁMKA

ROZVODNICE JE STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ DO ZDI  
 PŘÍVOD ZHORA , VÝVODY NAHORU  
 KRYTÍ IP44 / IP20  
 ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PEN AC 50Hz 400V , SÍŤ TN-C  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE  
 V SÍŤI TN DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
 ČÁST MĚŘENÍ PLOMBOVATELNÁ,  
 DVEŘE A KRYCÍ PLECH NA TRNOVÝ KLÍČ 6x6mm  
 ZAPOJENÍ A PROVEDENÍ ROZVODNICE DLE PODMÍNEK  
 PRO ZAPOJENÍ MĚŘICÍCH SOUSTAV ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PROVEDE SE DOPLNĚNÍ DVOU ELEKTROMĚŘŮ A JEDNOHO PŘIJÍMAČE HDO  
 DÁLE SE PROVEDE DRÁTOVÁNÍ A UPRAVA KRYCÍHO PLECHU

ZODP. PROJ.	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	DATUM	01/2019	 IČ: 24306606	
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO			
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2530		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	STUPEŇ	DSP		
AKCE	Zámecké náměstí 46 - stavební úpravy nebytového prostoru, Frýdek-Místek			VÝKRES  03	VÝTISK
ČÁST	D1.1.4 - 2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH	Doplnění rozvaděče RE				