



MMFMP00B3A0W

TS a.s., 17.listopadu 910  
738 01 Frýdek-Místek tel. 558 443 211

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU - MÍSTKU		Č.dop.
Došlo:	18-03-2019	Zprac.
Č.j.	412546/2019	Upr. zn.
Příl.	1	Poč. lis.

063/TO/2019

## ŽÁDOST O STANOVISKO

č.j. ....

o existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Statutární město Frýdek-Místek, Ing. Božena Lusková, Investiční odbor MMFM, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

.....  
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

.....  
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek, parc.č. 5032

.....  
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

.....  
**Oplocení dětského hřiště - Nová Osada**

.....  
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 05.03.2019  
Ve ..... dne ..... razítko a podpis .....

## STANOVISKO

### Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Při realizaci Vámi plánované stavby „**Oplocení dětského hřiště - Nová Osada**“ **d o j d e** k dotčení s chráničkou městské optické sítě (MOS) ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenou chráničkou, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o její **vytýčení** a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a provést o tom zápis.  
Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
  - o městské optické sítě**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhem chráničky MOS, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- d) V případě zakreslení chráničky MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněného zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) **Další podmínky:**  
Na případnou přeložku chráničky MOS je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat s technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

### Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. **SOUHLASÍ** s umístěním stavby a **SOUHLASÍ** s realizací stavby „**Oplocení dětského hřiště – ul. Nová Osada**“, za těchto podmínek:

- 1) Chodníky budou pojižděny pouze malou stavební a strojní mechanizací o maximální celkové hmotnosti do 3,5 tuny, pro jeden stroj
- 2) V průběhu realizace stavby nesmí být přilehlé chodníky znečišťovány a poškozovány. Výkopek nebude ukládán na chodníky

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací  
Rostislav Hověžák

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 18.04.2019


za TS a.s.  
Rostislav Hověžák  
Vedoucí provozu



TS a.s.

17. listopadu 910

738 01 Frýdek-Místek

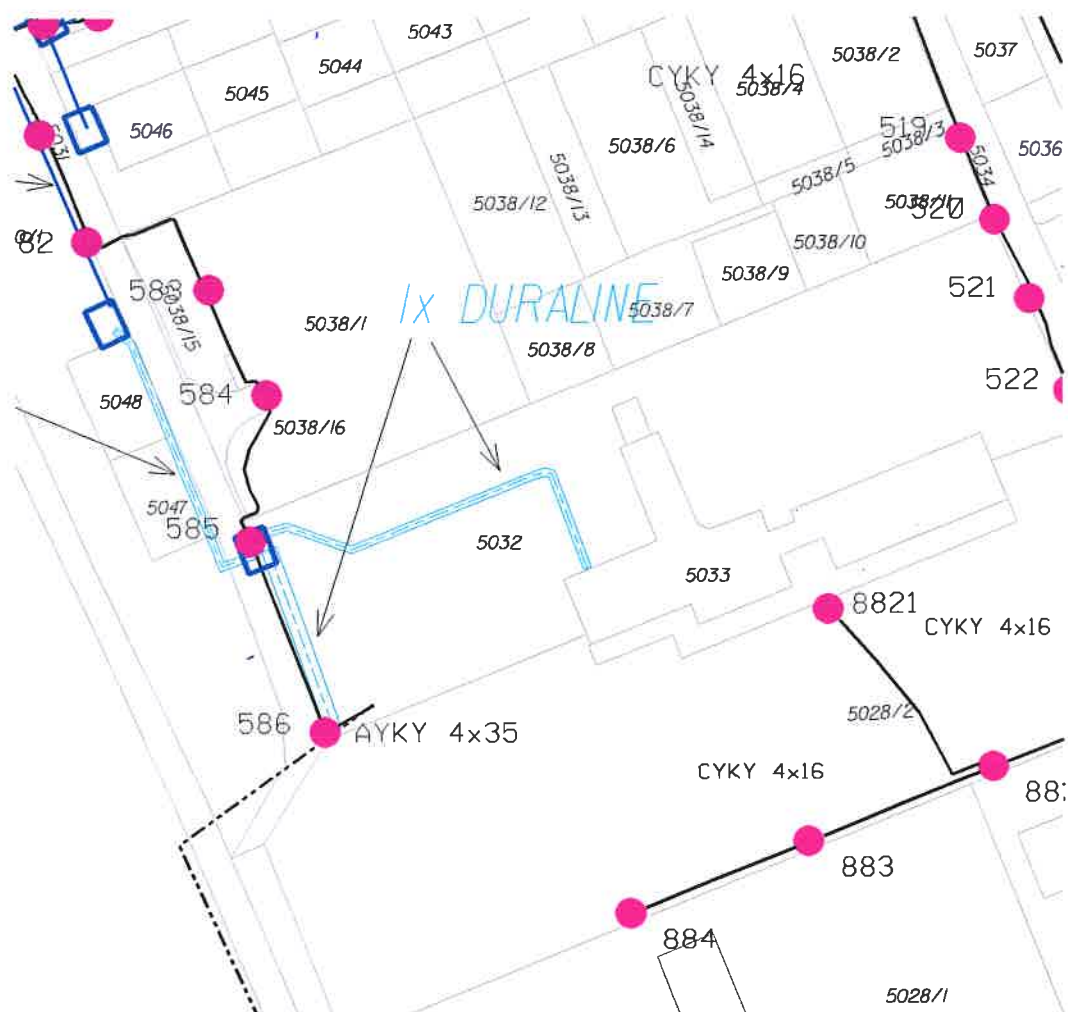

LEGENDA SÍTÍ VO:		MĚRÍTKO 1:1000
	KABELY VO V ZEMI	
	VODIČ VO VZDUCHEM PO STOŽÁRECH ČEZU	
	CHRÁNIČKA PRO MOS	
	ROZVADĚČE VO	
	SVÍTIDLA VO NA OCEL. STOŽÁRECH	