

Datum: 28.6.2018
Stránka: 1 z 3

Projekt : Basketpoint F-M
ACO è. projektu :
Adresa :
PSE :

Společnost : INPROS F-M
Kontaktní osoba :
Adresa :
PSČ :
Telefon :
E-mail :

Lokalita srážek :

[illegible]

C = souèinitel odtoku | **t** = doba trvání srážek | **p** = periodicita srážek | **h** = návrhový úhrn srážek

[illegible]

Poznámky

Údaje o projektu


Projekt : Basketpoint F-M
ACO è. projektu :
Adresa :
PSÈ :

Datum: 28.6.2018

Stránka: 2 z 3

Vstupní údaje

Oznacení žlabu : Ž1
Odvodňovací systém : ACO DRAIN Multiline V 150
Typ žlabu : 0.0
Koeficient hrubosti : 95
Typ spádu : Kombinace
Způsob odtoku : sump unit-DN/OD200
Celková délka žlabu [m] : 33.50
Odvodňovaná plocha [m²] : 795
Souěinitel odtoku [C_m] : 0.80



Hydraulická délka [m] : 22.00

Součet všech (úsekových) délek rezultuje v hydraulickou délku.


Èást		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sví tlá šířka	[mm]	150	150	150	150						
Sv. výška - začátek	[mm]	150	175	175	200						
Sv. výška - konec	[mm]	175	175	200	200						
Délka	[m]	5.00	6.00	5.00	6.00						
Typ spádu	[%]	0.300	0.300	0.300	0.300						

Výsledky

Odtok [l/s] : 6.39
Rychlost proudění [m/s] : 1.20
Min. volný prostor [mm] : 95.34, X = 8.70 m (mezi max. úrovní vody a spodní hranou roštu)
Využití žlabu [%] : 37.33

Úroveň kapaliny

Všechny výšky v mm

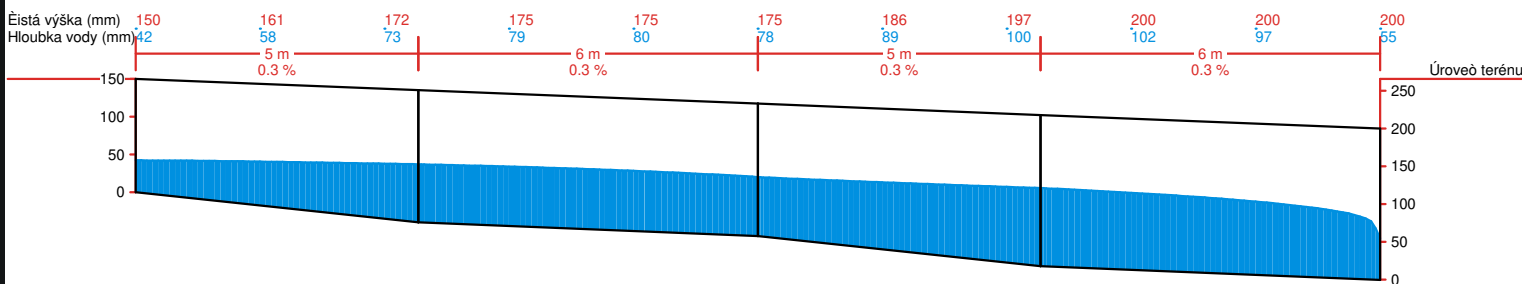

Rychlost proudění a průtok

