


DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RSMU 3b

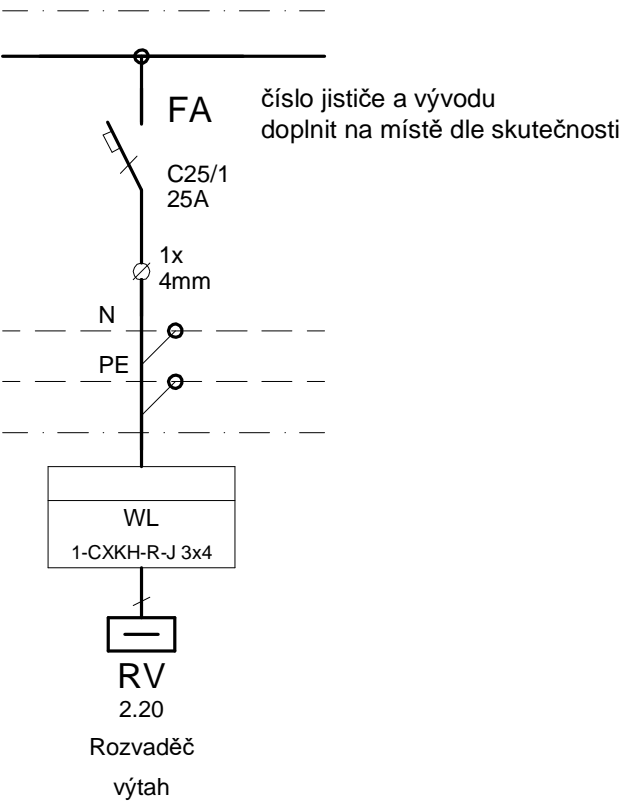

POZNÁMKA
Rozvodná soustava 1+N+PE AC 50Hz, 230V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,
v části instalace doplněna
doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Prostředí - stávající

LEGENDA
RV - rozvaděč výtahu, dodávka výtahu
RSMU 3b - stávající rozvaděč, doplnění jističe C25/1, 25A, 230V a úprava rozvaděče
OP - ochranné pospojování, vodič H07Z1-K 10mm
Instalace bude provedena v lištách na povrchu

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	10/2019	<div>PROJECTS CIVIL s.r.o.</div> <div>IČ: 24306606</div>	
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO	1:50		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M	ZAK. Č.	2560		
		STUPEŇ	DSP + DPS		
AKCE	Výtah v objektu ZŠ F-M, ČSA 570 - výtahová plošina			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D1.2	
OBSAH	PŮDORYS 1.NP			2	