

25-05-2016

PO313

TS a.s., 17.listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek tel. 558 443 211

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

107/TO/2016

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek, č.p. 2982, 2983/1, 7608/1, 7608/3 a 7608/4

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

.....
Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – Radniční 1148, T.G.Masaryka 1147, Frýdek-Místek

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 27.04.2016
Ve dne razítko a podpis

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V souvislosti se stavbou „**Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – Radniční 1148, T.G.Masaryka 1147, Frýdek-Místek**“ se v blízkosti budov Radniční 1148 a T.G.Masaryka 1147 ve F-M a v zájmovém území pro nový návrh komunikace pro pěší **n a c h á z í** kabely a stožáry veřejného osvětlení (VO) a světelné signalizace (SSZ). Na stožárech VO jsou vzduchem vedené vodiče městské optické sítě (MOS). Vše ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedeným zařízením VO, SSZ a MOS, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů VO a SSZ požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jeho uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).
Kontaktní osoba pro síť MÓS a SSZ – technik p. Vilém Pokluda (tel.: 558 443 201)
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
- o veřejného osvětlení
 - o městské optické sítě
 - o světelné signalizačních zařízení
- organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítě VO, SSZ a MOS neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případné přeložky zařízení VO, SSZ a MOS je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Vyjádření provozu 400 - Komunikace:

TS a.s. souhlasí s umístěním a realizací stavby „**Sanace vlhkosti zdiva 1. PP Radniční 1148 a TGM 1147, Frýdek – Místek**“, za těchto podmínek :

- Případné vnější zásahy do pozemků p.č. 7608/1, 7608/3 a 7608/4, k.ú. Frýdek mohou být provedeny mimo období zimní údržby komunikací a chodníků, nejdříve od 01.04. do 31.10. příslušného kalendářního roku. V rámci zimní údržby je na uvedených plochách prováděna strojní údržba s ručním dočištěním přechodů pro chodce. Rovinatost, příčné a podélné sklony chodníků musí respektovat tyto skutečnosti a plochy by měly být řešeny nejen bezbariérově, ale i bez překážek a mobiliáře
- K zásahu do silničních pozemků p.č. 7608/1, 7608/3 a 7608/4, k.ú. Frýdek (přístupové komunikace a chodníky) ve vlastnictví Statutárního města F-M (správě TS a.s.) je nutné samostatné vyjádření TS a.s., pro stanovení podrobných podmínek vstupu na pozemky a jejich následné uvedení do původního stavu
- V případě zásahů do silničních pozemků p.č. 7608/1, 7608/3 a 7608/4, k.ú. Frýdek, ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek (ve správě TS a.s.), se postupuje v další projekční činnosti, dle TP 146 „ Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací „


- V průběhu realizace stavebních prací nesmí být přilehlé komunikace a chodníky znečišťovány a poškozovány
- V uvedené lokalitě nemáme žádné inženýrské sítě (platí za provoz 400 Komunikace)

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.



za Provoz 400 - Komunikace
Ing. Zbyněk Plšek


Ve Frýdku-Místku dne 23.05.2016



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

 TS a.s.
tř. 17. listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek
za TS a.s.
Bc. Michal Rylko
místopředseda představenstva

LEGENDA:
 ——— KABELY VO V ZEMI
 - - - - - OPTICKÉ KABELY NOS VZDUCHEM
 ——— KABEL SSZ V ZEMI
 ● SLOUPEK SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PRO CHODCE

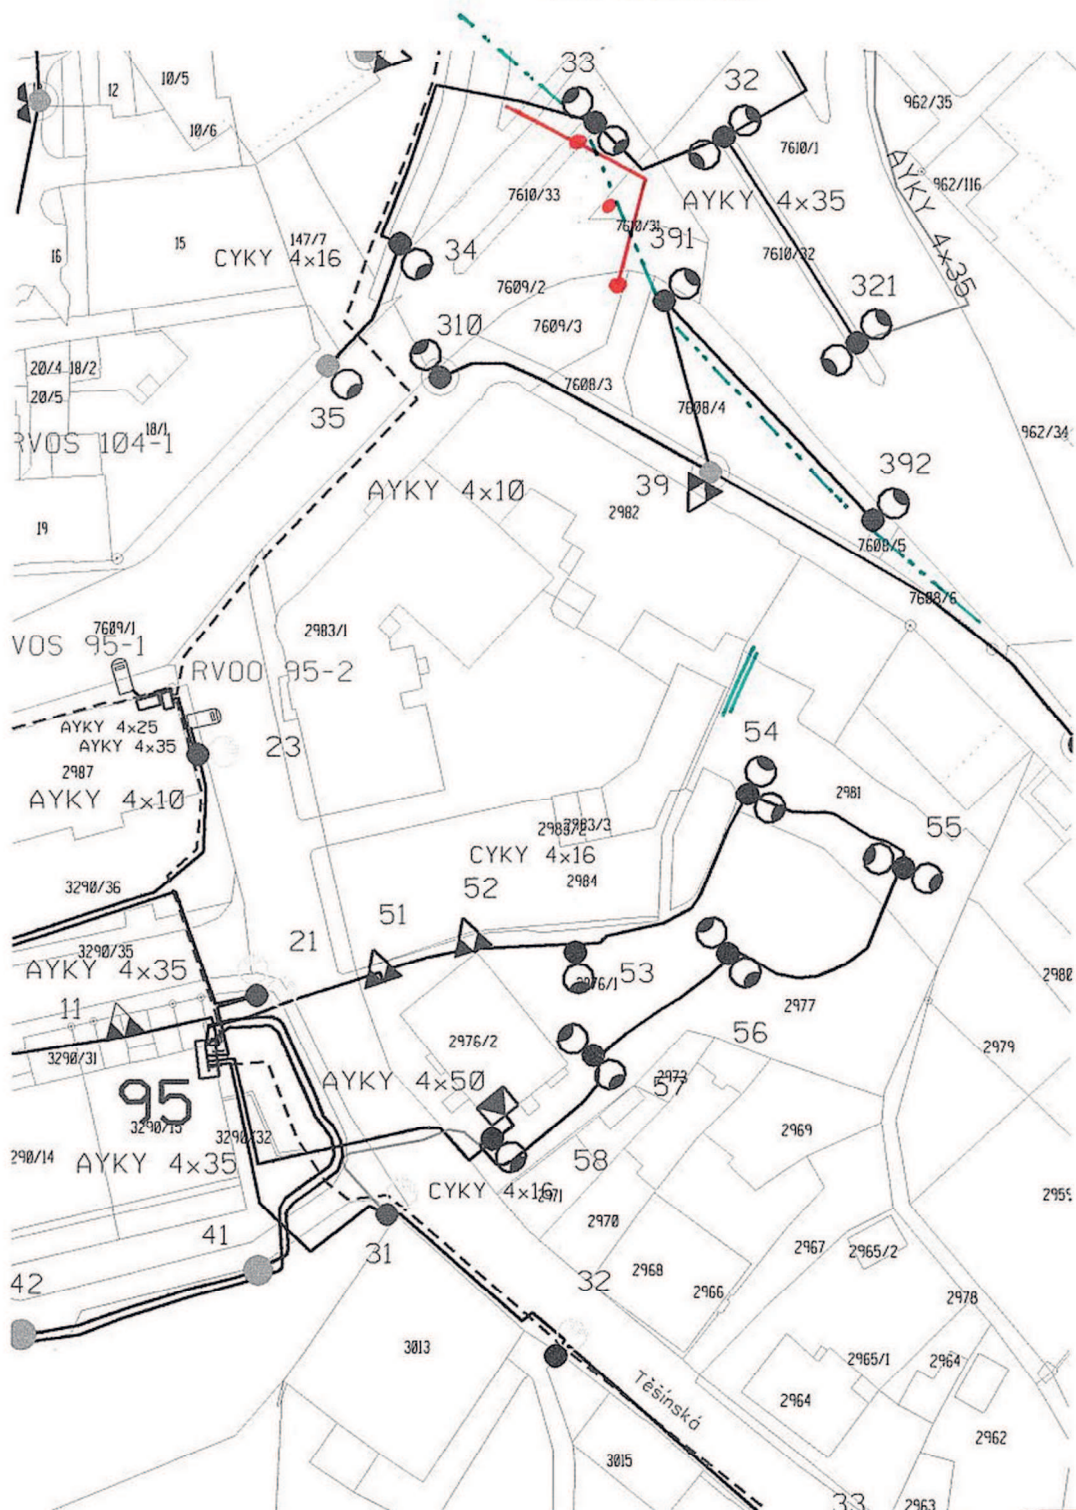

19.5.16

[Signature]
 pasportizační
 technik a mistr