



SCHÉMA NAPOJENÍ OHŘEVU TV:


STACIONÁRNÍ NEPRÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 200 LITRŮ

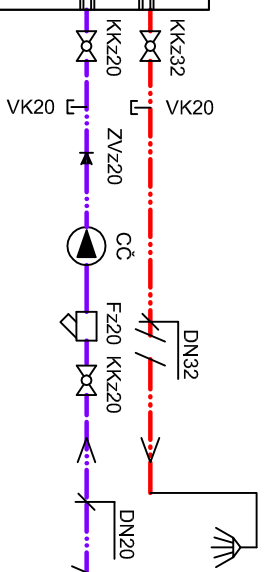

DOPŮŇOVÁNÍ DO SYSTÉMU ÚT

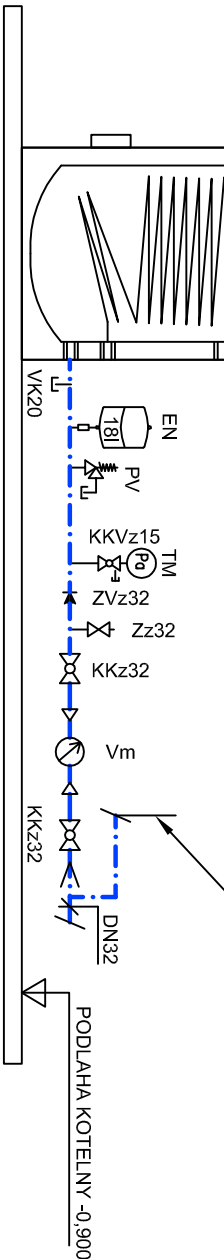

- LEGENDA:
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - PPR
 - POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PPR
 - POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY - PPR
 - KULOVÝ KOHOUT, ZÁVIT, PŘÍPOJENÍ (DN32)
 - KULOVÝ KOHOUT PRO VYPUSČENÍ
 - POJISTNÝ VENTIL, 10bar
 - ZPĚTNÝ VENTIL, ZÁVIT, PŘÍPOJENÍ (DN32)
 - FILTR, ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÍ (DN20)
 - ZKUSĚBNÍ VENTIL, ZÁVIT, PŘÍPOJENÍ (DN32)
 - KULOVÝ KOHOUT S VYPUSČENÍM,
 - ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÍ (DN15)
 - CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
 - EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 18L, 10bar
 - + PRŮTOČNÁ UZÁVÍRAČI ARMATURA DN20
 - TLAKOMĚR
 - VODOMĚR

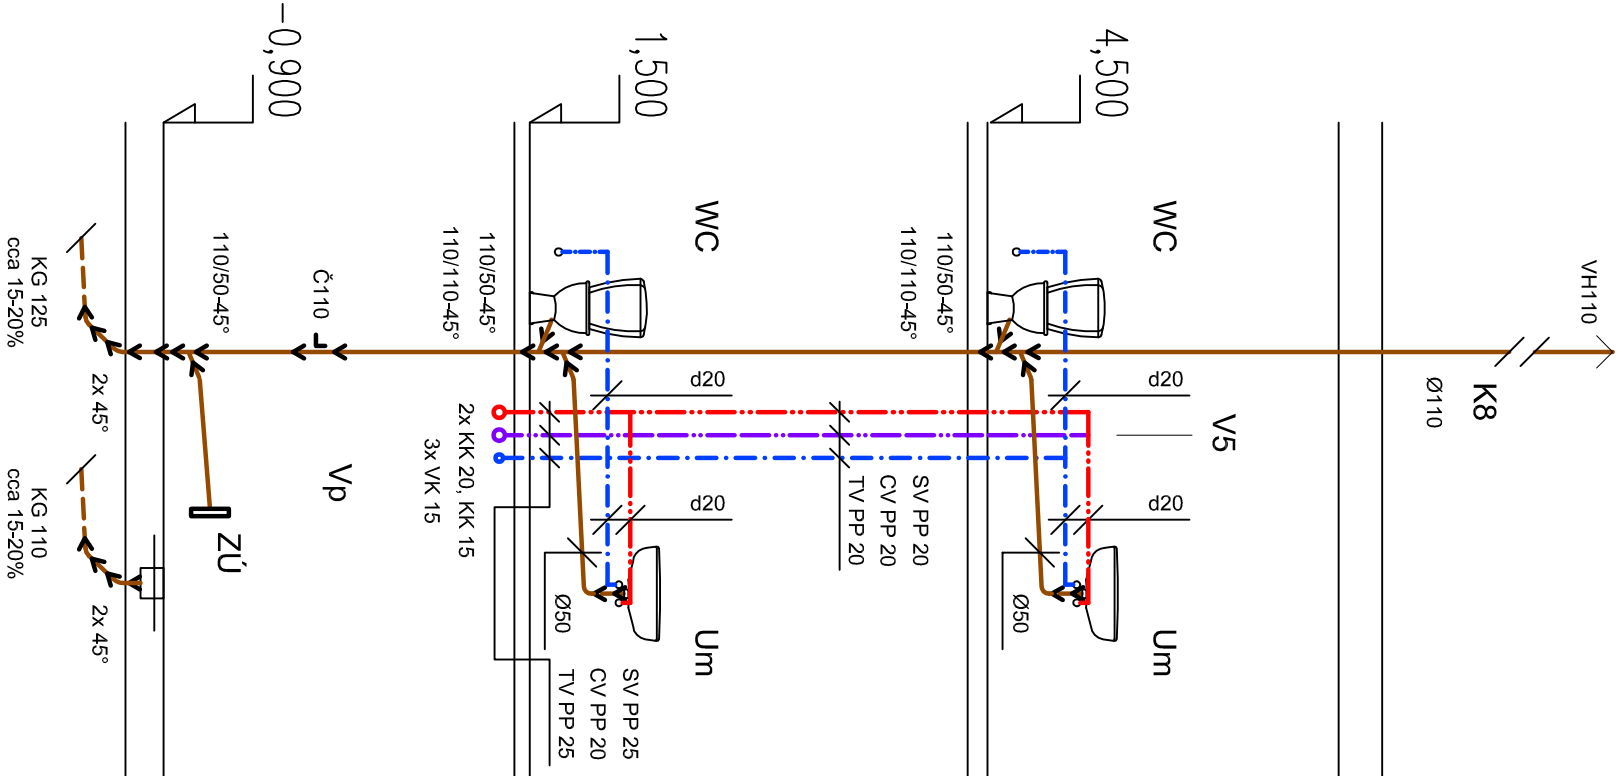

Změna		Provedl		Datum		Podpis	
c)							
b)							
a)							
Projektant		Kontroloval		Ing. STIBOROVÁ P.			
Řídící proj.		Ing. FERDIAN J.					
Investor		STATUTÁRNÍ MÍSTO FRYDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRYDEK-MÍSTEK					
Stavba		REKONSTRUKCE ČÁSTI DOMU Č.P. 1345, UL. MÍRU, K.Ú. FRYDEK		Stupeň DPS		Datum 06/2014	
Objekt		D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Č.zak.		FA4 2	
		D.1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA		A.č.		14104	
Obsah		SCHÉMA ZT		Měřítko 1:50		Č.výkresu	
				Kótováno v mm		7	