


ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

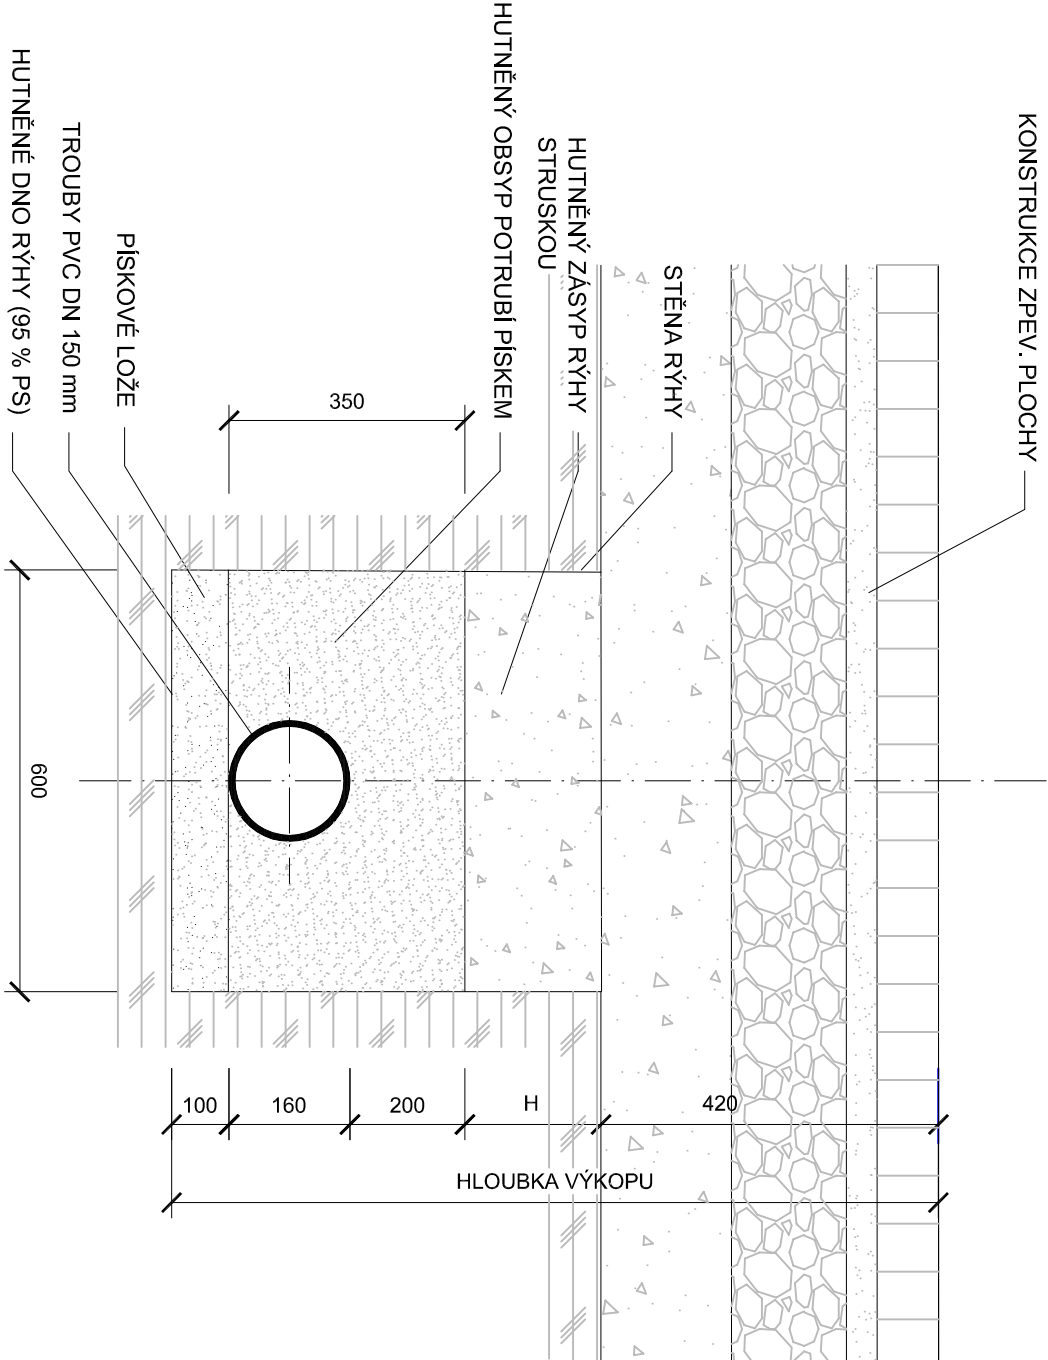

POSTUP KLADENÍ POTRUBÍ :

DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO - MIN 95 % PS.
PÍSKOVÉ LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELETY, NEHUTNIT.
POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELÉ DÉLCE
NA ZHOTOVENÉM LOŽI.

OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PÍSKEM PO VRSTVÁCH :

- MAX. 50 mm PRO POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN) DO 110 mm VČETNĚ
 - MAX. 100 mm U POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM OD 160 DO 200 mm
- JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY NA HODNOTU 90 % PS.
POSTUPNĚ OBSYPÁVÁNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE
30 cm NAD VRCH POTRUBÍ. POTÉ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVĚ
POMOCÍ LEHKÝCH ZHUTŇOVACÍCH MECHANISMŮ.

NÁSLEDNÝ ZÁSYP RÝHY MUSÍ BÝT Z MATERIÁLU, KTERÝ JE MOŽNÉ
BEZ POTÍŽI ZHUTNIT - STŘEDNÍ A POSLÉZE TĚŽKÉ MECHANISMY.

OD VÝŠKY ZÁSYPU 1,5 m NAD VRCHEM POTRUBÍ JE MOŽNO VYUŽÍT
POJEZDU KOLOVÝMI VOZIDLY.

NÁZEV STAVBY				
CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ				
CHVÁLEK ATELIER				
HLAVNÍ PROJEKTANT		ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. Tomáš JANČA		Ing. arch. Tomáš JANČA	Anna JUREČKOVÁ	Anna JUREČKOVÁ
OBJEDNATEL				
Statutární město Frydek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frydek-Místek				
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÁST		
SO 13 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		D.1 DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
NÁZEV VÝKRESU				
ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC				
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
ČÍSLO VÝKRESU		ČÍSLO ZAKÁZKY		
REVIZE		16-122-4		
D - 13 - 09		2x A4		
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER S.R.O., BEZ PÍSEMNÉHO SOVLADNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ				