


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PP

α = 120°

M 1 : 25

VE VOLNÉM TERÉNU

V KOMUNIKACI

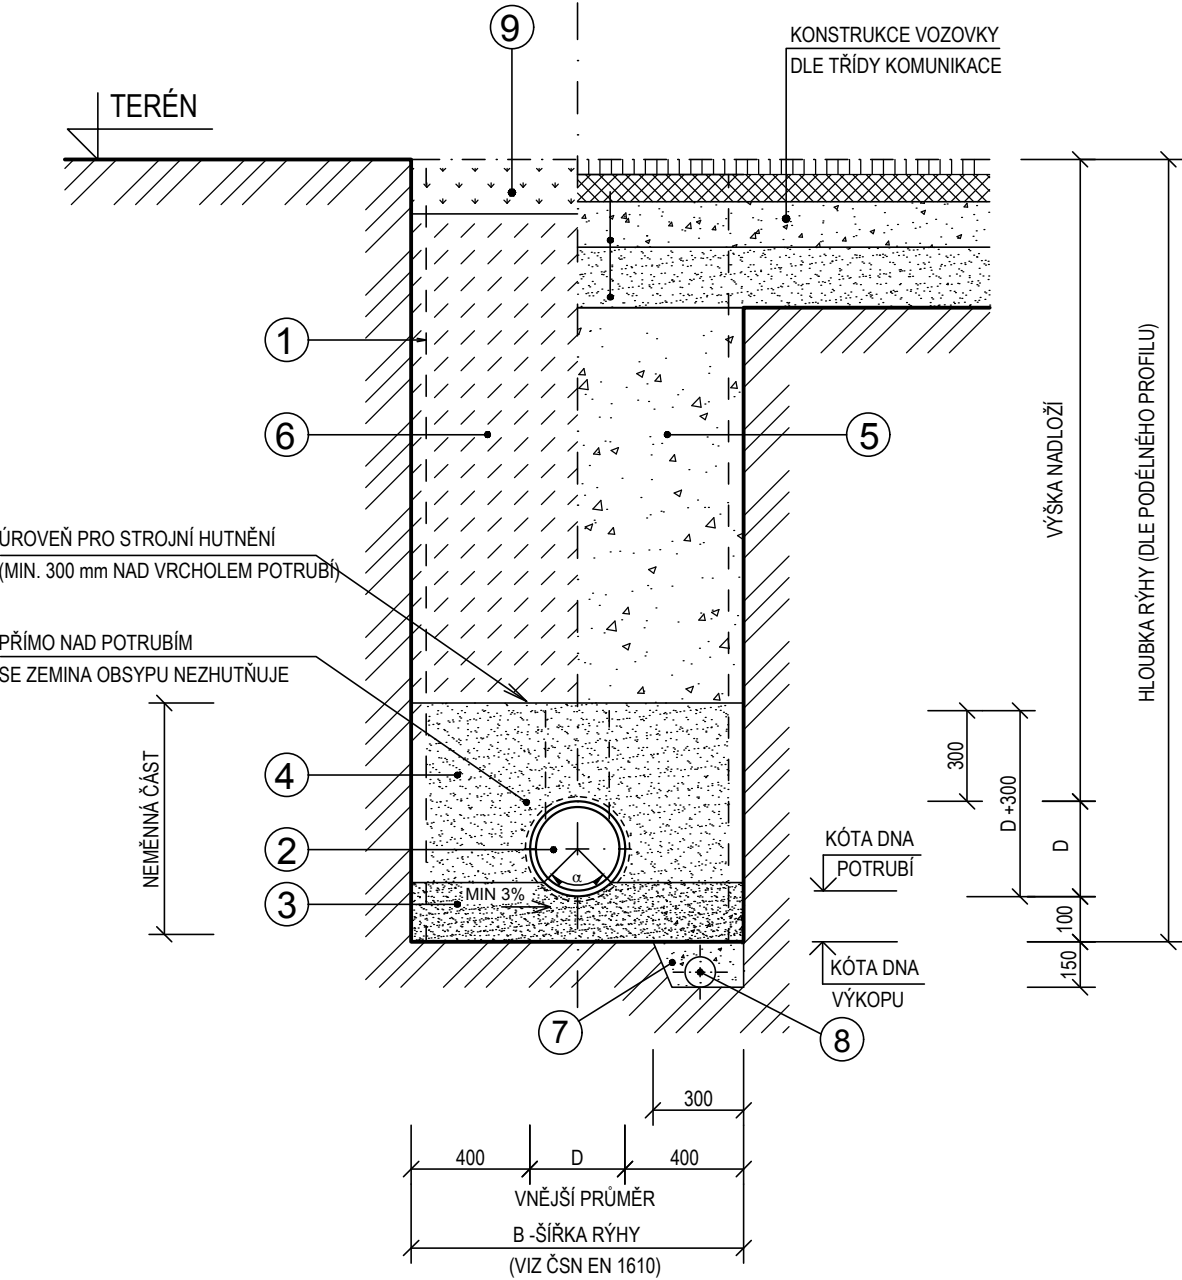

ROZMĚROVÁ TABULKA

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY (mm)
150	950
200	1000
250	1050
300	1 100
400	1 200
500	1 300

LEGENDA :

1	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
2	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG - PP, SN10, DN DLE PODÉLNÉHO PROFILU
3	LŮŽKO Z PÍSKU MAX. ZRNO 4 mm - TL. LŮŽKA PO ZHUTNĚNÍ JE 100 mm
4	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU PO VRSTVÁCH 150mm, MAX. ZRNO 8-16 mm
5	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY NESEDAVÝM MATERIÁLEM (HRUBÝM DRCENÝM KAMENIVEM NEBO STRUSKOU) FRAKCE 32-64 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm
6	MIMO KOMUNIKACE ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH 200 mm, MIN. 80% SPD
7	ŠTĚRK (ŠTRKOPÍSEK) MAX. ZRNA 63 mm
8	FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 - V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY (PO SKONČENÍ VÝSTAVBY SE FUNKCE ZRUŠÍ)
9	OHUMUSOVANÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM - TL. 150 mm


POZNÁMKA

- PARAMETR D(%) PRE JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95%
- RELATIVNÍ HUTNOST I_D PRO HRUBOZRNNÉ ZEMINY 0,70
- METODA MĚŘENÍ ZHUTNĚNÍ :
- DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLÁNI NA 45 MPa
- KG POTRUBÍ PRO LEŽATOU KANALIZACI Z PP, SN10 JE NUTNÉ UKLÁDAT PODLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- ULOŽENÍ DRENÁŽNÍCH TRUBEK BUDE PROVEDENO JEN V MÍSTECH VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
- PRACOVNÍ SPÁRY POSLEDNÍ VRSTVY ASFALTOVÉHO KRYTU BUDOU V MÍSTECH NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ PLOCHY ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVICÍ
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	04/2019	
OBJEDNATEL	Statutární město Frýdek-Místek			OKRES	Frýdek-Místek	
AKCE: Odkanalizování Frýdku-Místku ul. Na Bažinách				ČÍSLO ZAKÁZKY	217052 01 02	
				STUPEŇ	DŮR	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1 : 25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0537/17/3	
ČÁST STAVBY	Gravitační kanalizace			SO/PS	SO 01	
PŘÍLOHA: Vzorové uložení potrubí				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1	1
						0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).