


PŮDORYS STŘECHY

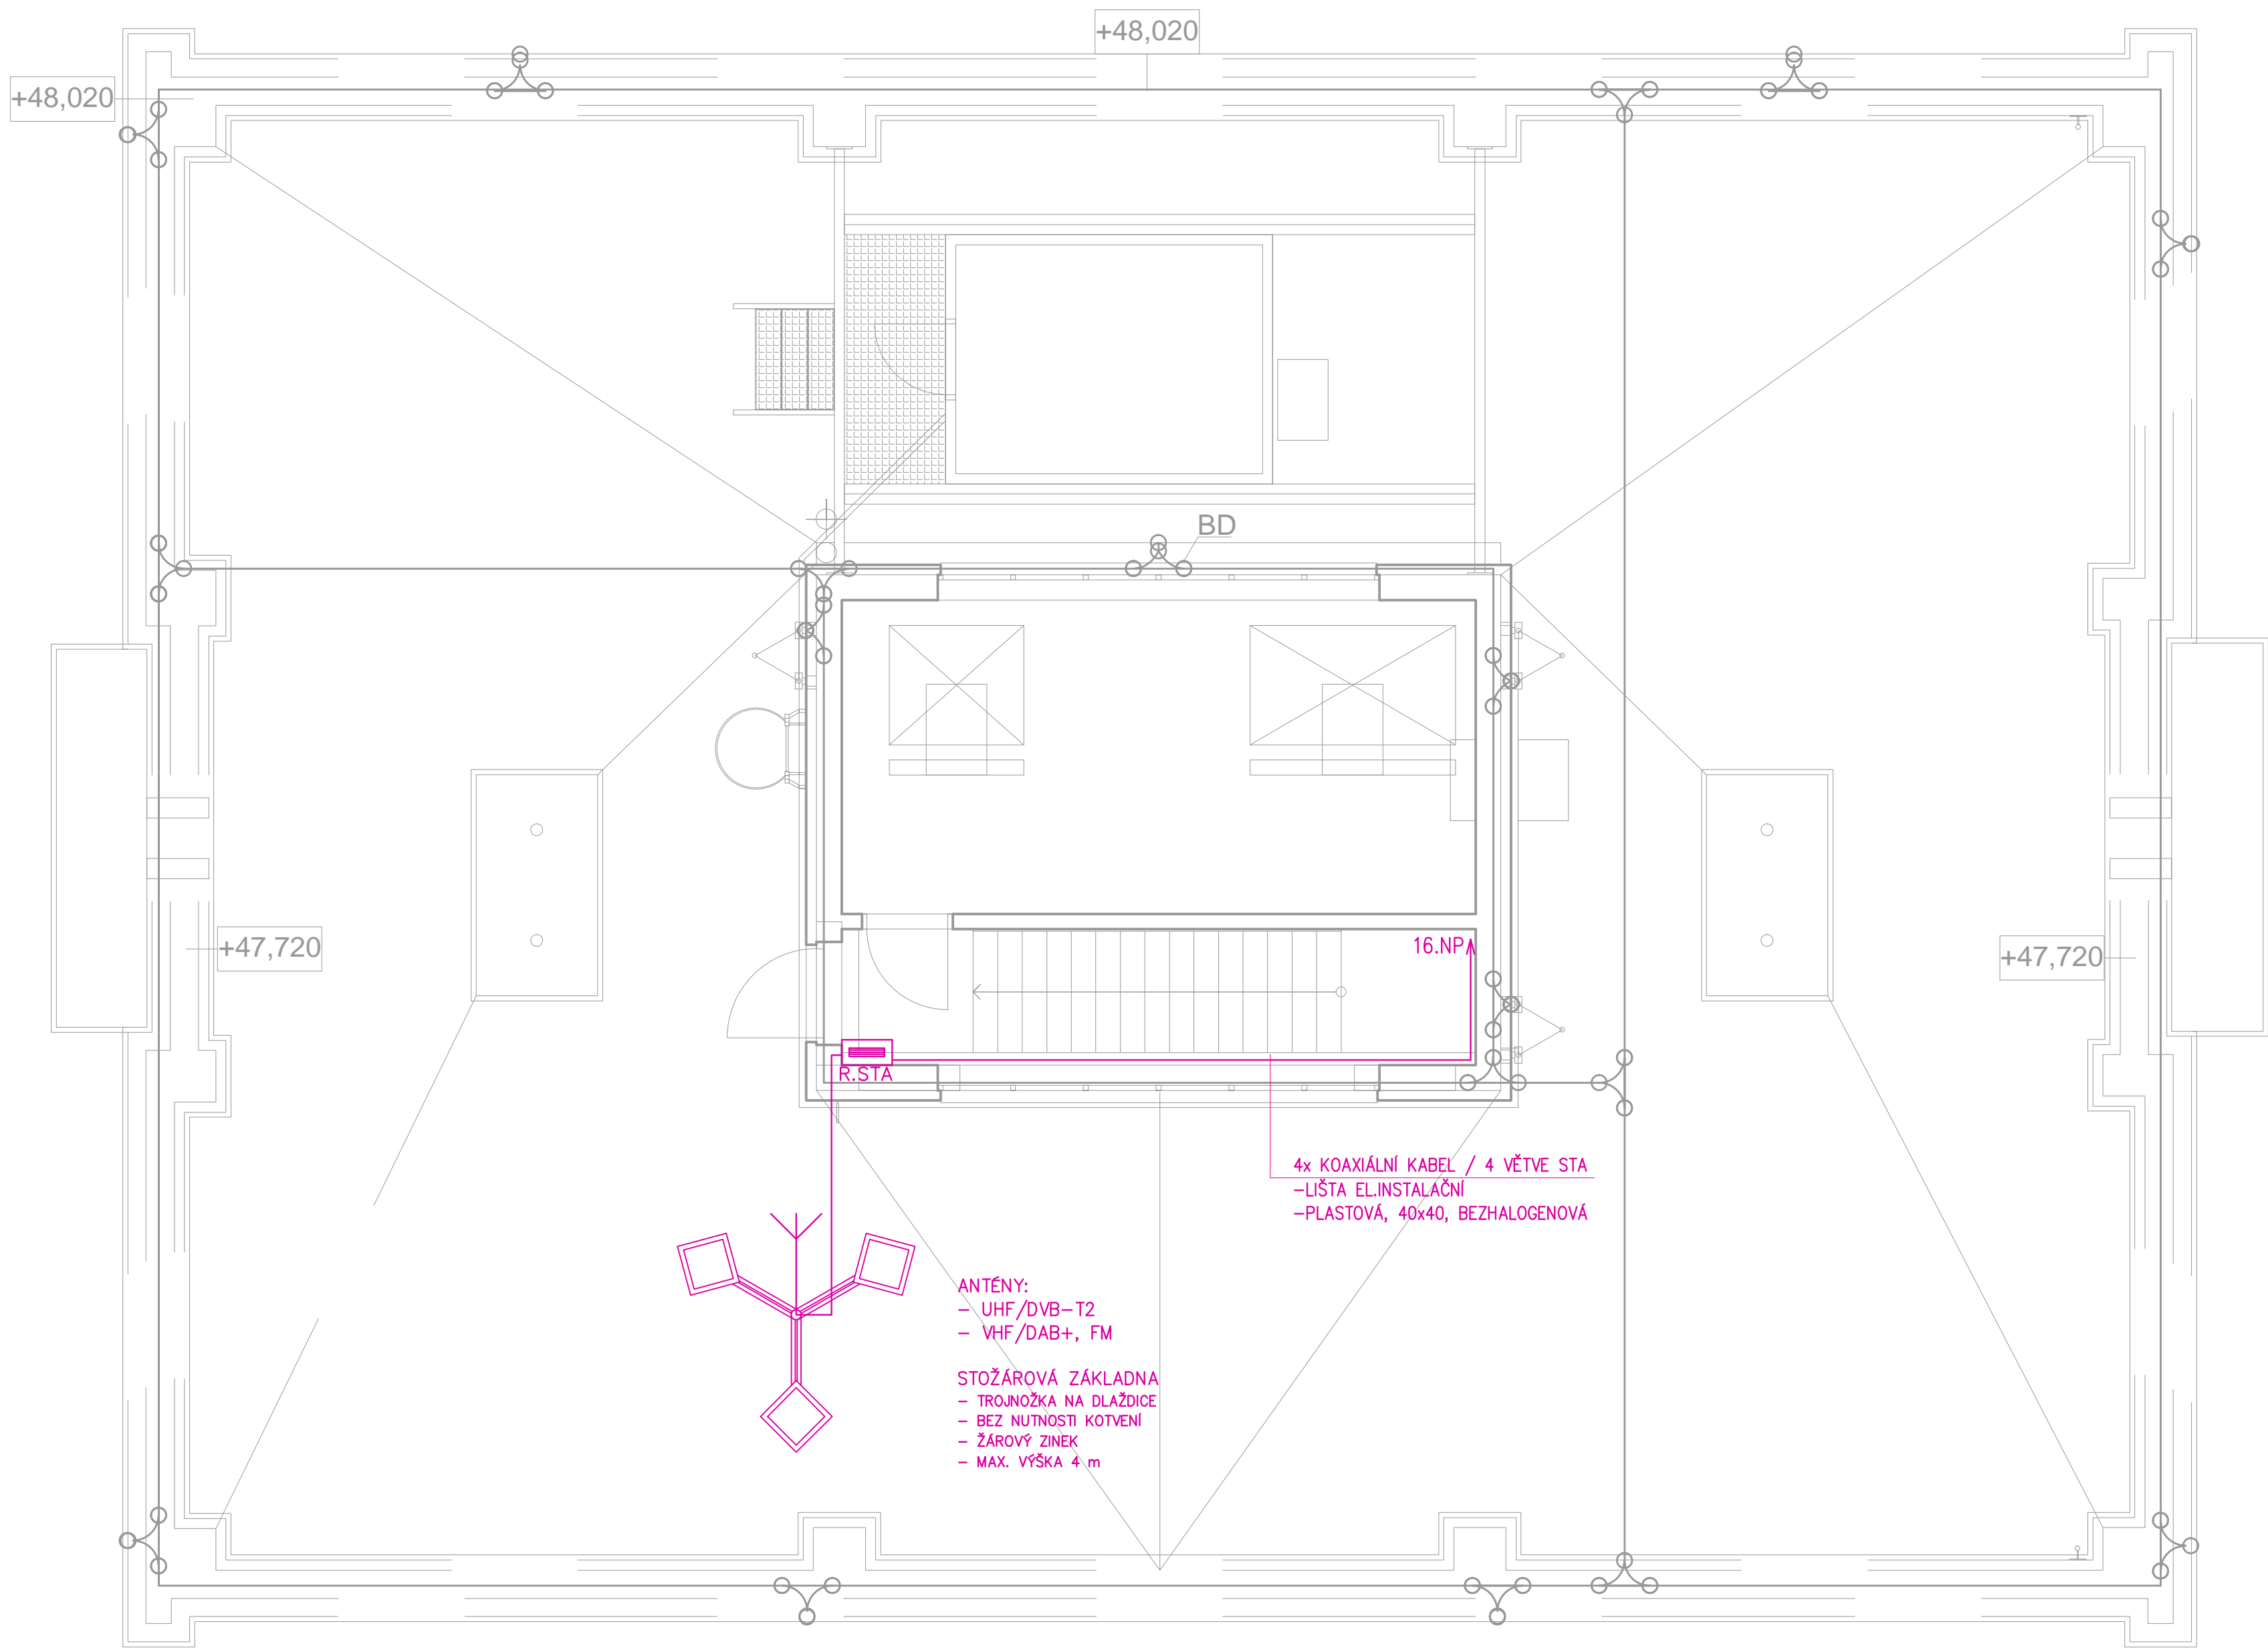

LEGENDA


	DOMOVNÍ TELEFON
	ZV. TLAČÍTKO
	VSTUPNÍ TABLO
	EL. ZÁMEK
	OSTŘEDNA DT
	ZÁSUVKA STA

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- 412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
- 412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- 412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
- 412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇÍČI
- 413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
- 413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
- 413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II



	Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lelešinská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis: tel:607 056 096	Č. zakázky: 162/11/2019
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko	Datum: 07/2020	Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Formát: 840x420
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Část: SO 01	Díl: D 1.4.5.b
Datum:	Výkres: SLABOPROUDÉ ROZVODY / STŘECHA	Č. výkres: D.1.4.5.b - 04	Měřítko: 1:50