


ROZVADĚČ RS.2 IP 43

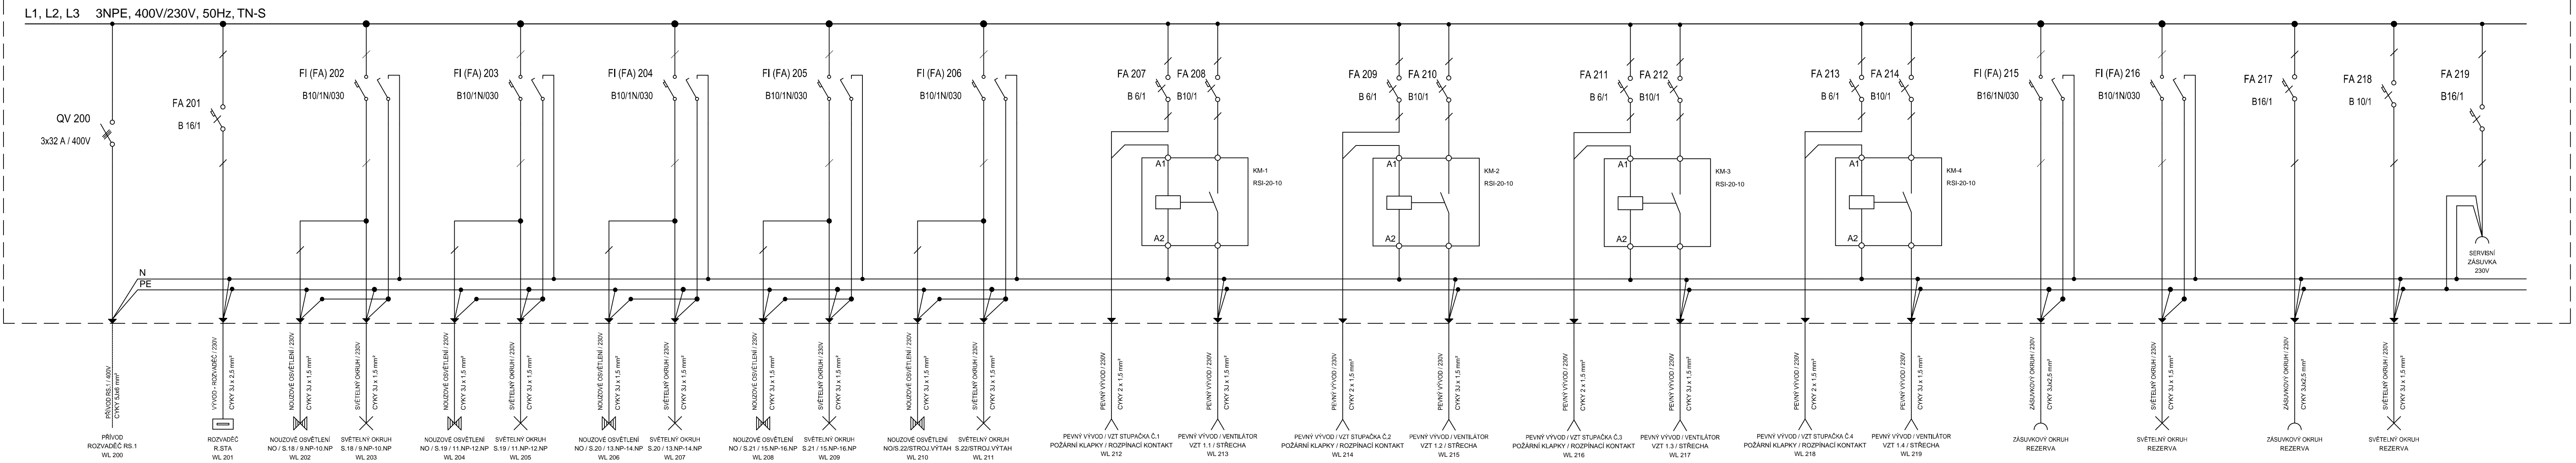

PROVEDENÍ ROZVADĚČE RS.2

- OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI₂30S
- KOUŘOTĚSNOST S_d/S_m (PRONIKÁNÍ STUDENÉHO A TEPLÉHO KOUŘE)
- KRYTÍ IP54
- TŘÍBODOVÝ ROZVOROVÝ UZÁVĚR
- JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
- 120 MOD (5x24 MOD., 750x514x157 mm)
- MODULÁRNÍ LIŠTA PRO MONTÁŽ PŘÍSTROJOVÝCH LIŠT A KRYTŮ

	Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel:	ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.fax: 596 790 100
	Adresa zhotovitele:	Leselínská 625/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	
	Datum:	162/11/2019 07/2020	Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant:	Ing. Radek Spurný	Č. zakázky:
	Vypracoval:	Mgr. Vlastimil Lacko	Formát:
	Autorizovaný inženýr projektu:	Ing. Pavel Srkal	Část:
Výkres:	Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby	Objekt:
	ROZVADĚČ RS.2		Díl:
			Měřítko:
Datum:			Č. výkř: