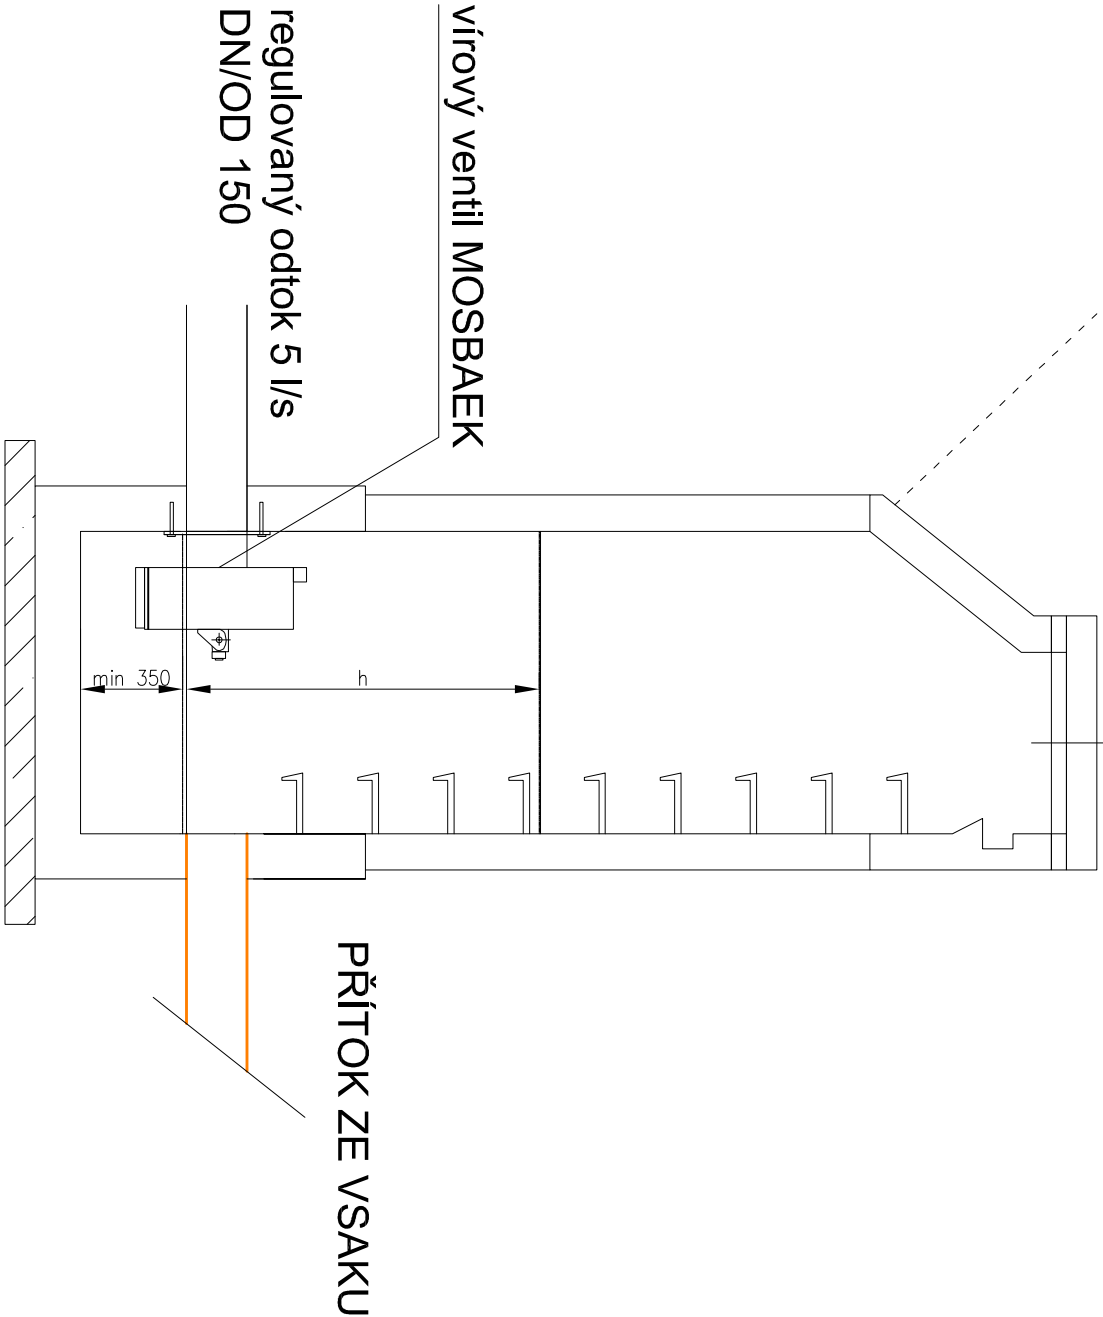





REGULAČNÍ ŠACHTA

- BETONOVÁ ŠACHTA DN1000
- POKLOP B125 DN600
- OSAZEN REGULAČNÍ PRVEK – VÍROVÝ VENTIL MOSBAEK
- ODTOK REGULOVÁN NA HODNOTU 5 l/s

betonová šachta DN1000



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Mlýnská 665/10, 709 00 tel: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>
Ing. Jan Kania		Jan Ochodnický	Ing. Miroslav Paníček	
				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Frydek [634956]				
MÍSTO STAVBY:		Frydek, p.č. 1812/1, st. 1812/10		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL:		Statutární město Frydek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frydek-Místek		
NÁZEV AKCE :		STUPEN dokumentace pro vydání společného povolení		
Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.		DATUM		PARÉ
		PROSINEC 2020		
		Č. ZAKÁZKY		
		PPS- 03/20		
		MĚŘITKO		
OBJEKT : IO03 _AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČ.AKUMULACE A VSAKU		1:25		
ČÁST : D.2 DOKUMENTACE TECHNIICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
OBSAH :		ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č. V.
REGULAČNÍ ŠACHTA		PPS- 03/20-D.2.1.b-		09