


Poznámka

Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdružené vybaveny proudovými chrániči.

Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKLo pod omítkou případně na kabelových žlábech. Vypínače a tlačítka jsou umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, zásuvky ve výši 0,3 m nad podlahou kromě koupelen, kde jsou ve výši 1,2 m nad podlahou. V prostorách, určených i pro využívání invalidních osob musí být zásuvky ve výšce 0,6 až 1,2m a ve vzdálenosti min. 0,6 m od rohu místnosti. Vypínače v tomto případě budou ve výšce 1 m.

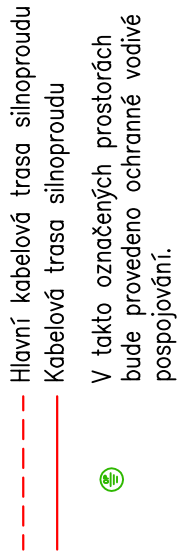

Soc. zařízení – pohybové čidlo pro ovládání osvětlení.
Satiny – časové relé v rozvaděči pro ovládání osvětlení.
Chodby – impulsní relé v rozvaděči pro ovládání osvětlení.
Tělocvična – ovládání osvětlení umístěné ve skřínce.
Ostatní místnosti – klasické vypínače

- Pohybové čidlo stropní 360°
- Spínač jednopólový (fazení 1), 10AX, 250V
- Spínač střídavý (fazení 6), 10AX, 250V
- Spínač sériový (fazení 5), 10AX, 250V
- Tlačítkový ovladač (fazení 1/0)
- Zásuvka jednofázová, jednofázová, 16A, 250V
- Zásuvka jednofázová, dvojfázová, 16A, 250V
- Zásuvka jednofázová zapuštěná, dvojfázová, 16A, 250V, s přepětovou ochranou
- Napojení VZT, ÚT, ZTI, SLB a dalších zařízení bude řešeno v dalším stupni PD.

Legenda místností

Číslo místnosti	Účel místnosti
1.03	VESTIBUL
2.01	RESPIRIUM
2.02	CHODBA
2.03	PŘEDSÍN – WC MUŽI
2.04	PISOÁRY
2.05	WC MUŽI
2.06	WC MUŽI
2.07	OKLADOVÁ KOMORA
2.08	PŘEDSÍN – WC ŽENY
2.09	WC – ŽENY
2.10	WC – ŽENY
2.11	SATNA Č.5
2.12	UMÝVÁRNA Č.5
2.13	UMÝVÁRNA Č.6
2.14	SATNA Č.6
2.15	KABINET
2.16	ROZHOČÍ
2.17	TRENÉŘI
2.18	KONFERENČNÍ MÍSTNOST
2.19	TRIBUNA
1.32	SCHODIŠTĚ NA TRIBUNU Č.1
1.33	SCHODIŠTĚ NA TRIBUNU Č.2

Svítidla umístěná na fasádě k nasvětlení přilehlého parkoviště.
(ovládání soumrakovým spínčem a v rozvaděči)

			PPSKANIA <small>PROJEKTOVACÍ KANCELÁŘ</small>		PPSKANIA s.r.o., Mladá Boleslav 250 02 IČ: 156 245 252, DIČ: CZ156 245 252 e-mail: j.kana@ppskania.cz	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
Ing. Jan Kana	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůšek				
	<i>maazkova</i>	<i>PS.</i>				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :			Frydek [834956]			
MÍSTO STAVBY :			Frydek, p.č. 1812/1, st. 1812/10			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :			Státní město Frydek-Místek Ratniční 1148, 738 01 Frydek-Místek			
STUPĚŇ			dokumentace pro vydání společného povolení			
DATUM			PARC.			
Zaří 2020						
Č. ZNAČKY						
PPS- 03/20						
MĚŘITKO			1:100			
OBJEKT :			SO 02 - tělocvična			
ČÁST :			D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika			
OBSAH :			ELEKTROROZVODY 2.NP			
ARCHIVNÍ ČÍSLO :			Č.v.			
PPS- 03/20-D.1.4.4.b			02			